
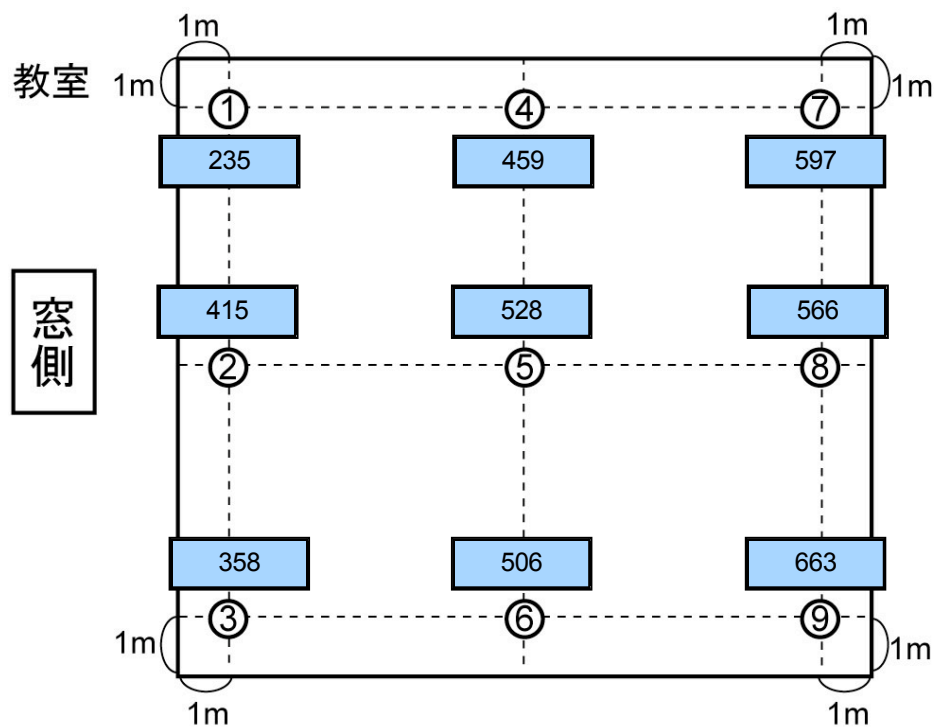


3年教室照度測定結果 (2007/9/11 16:00 晴れ)

<条件>カーテン閉め、照明あり

単位 [lx]

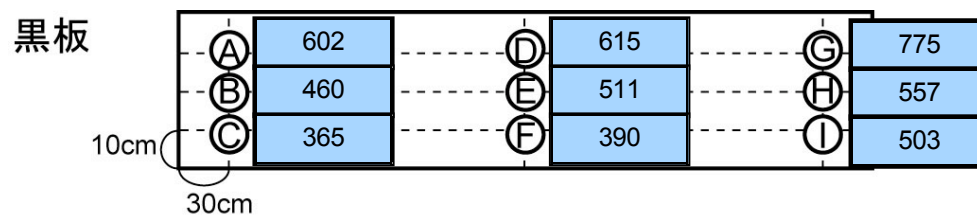

廊下側



廊下

最も明るい	2,867 lx
平均的な明るさ	2,395 lx
最も暗い	1,784 lx

3年教室照度測定結果 (2007/9/11 15:50 晴れ)

<条件>カーテン閉め、照明なし

単位 [lx]

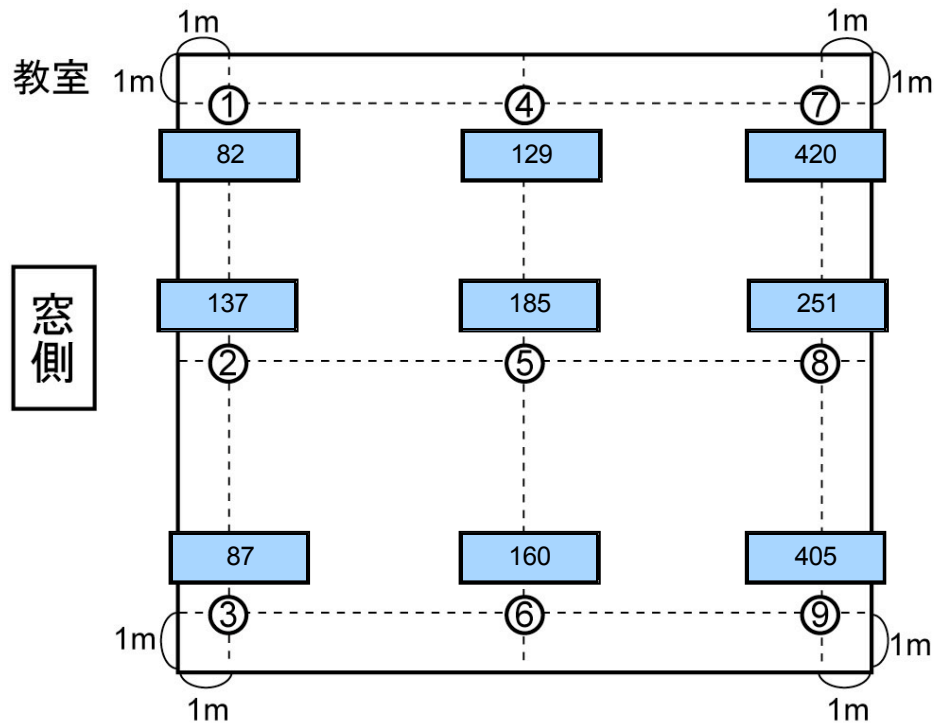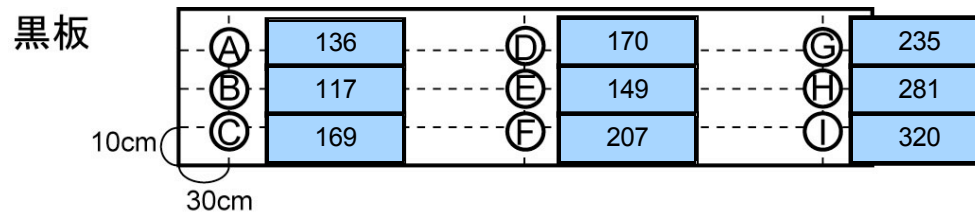



廊下

最も明るい	2,733 lx
平均的な明るさ	2,357 lx
最も暗い	1,843 lx

3年教室照度測定結果 (2007/9/11 15:30 晴れ)

<条件>カーテン開け、照明あり

単位 [lx]

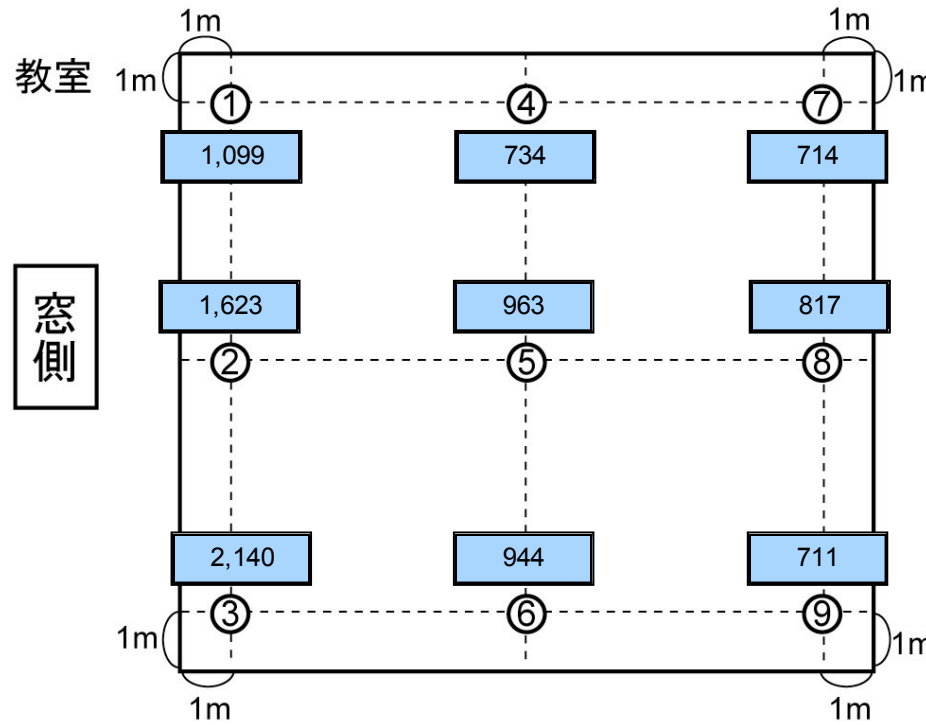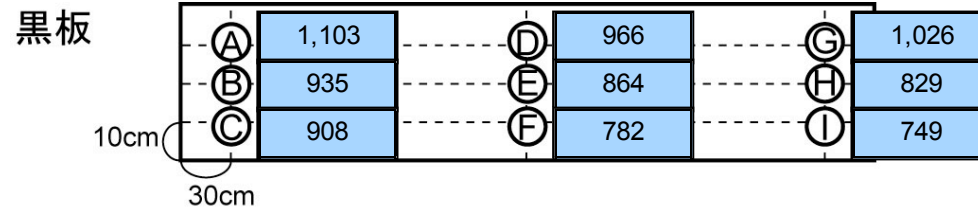

廊下側



廊下

最も明るい	3,011 lx
平均的な明るさ	2,661 lx
最も暗い	1,868 lx

3年教室照度測定結果 (2007/9/11 15:40 晴れ)

<条件>カーテン開け、照明なし

単位 [lx]

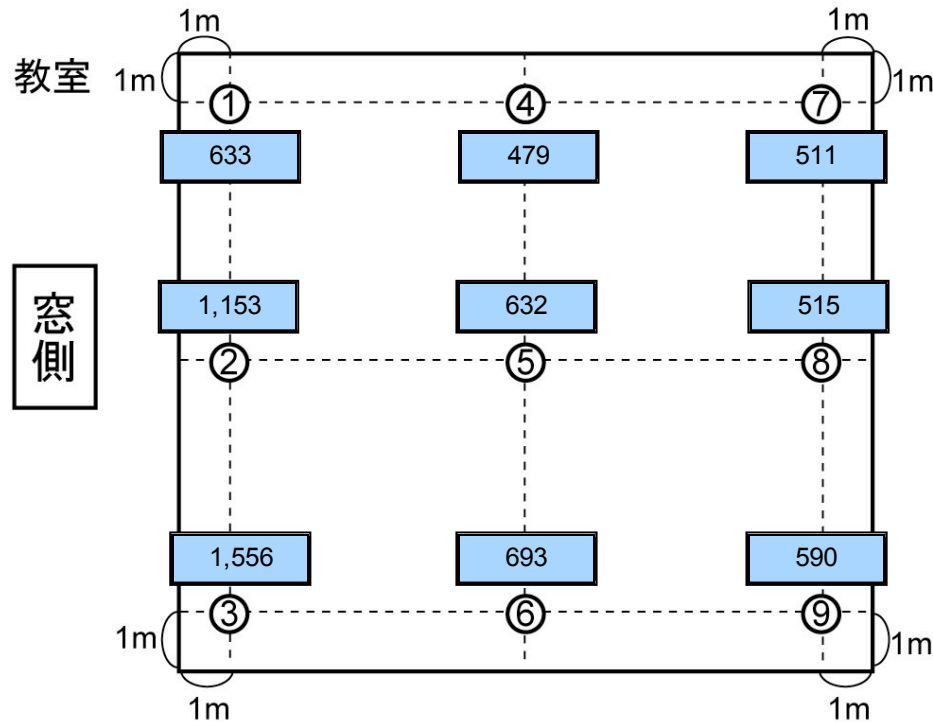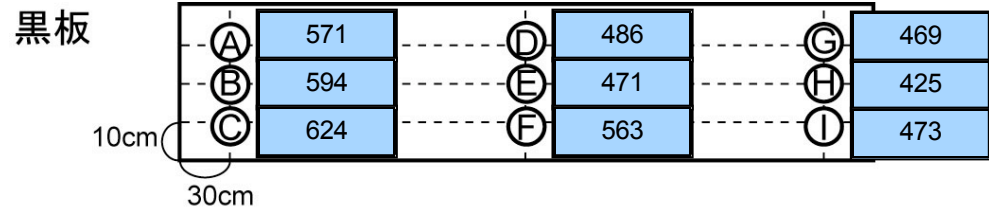


窓側

廊下側


廊下

最も明るい	2,563	lx
平均的な明るさ	2,283	lx
最も暗い	1,969	lx


気温・表面温度測定結果(期間:7月1日～7月20日・時間帯:8時～17時)

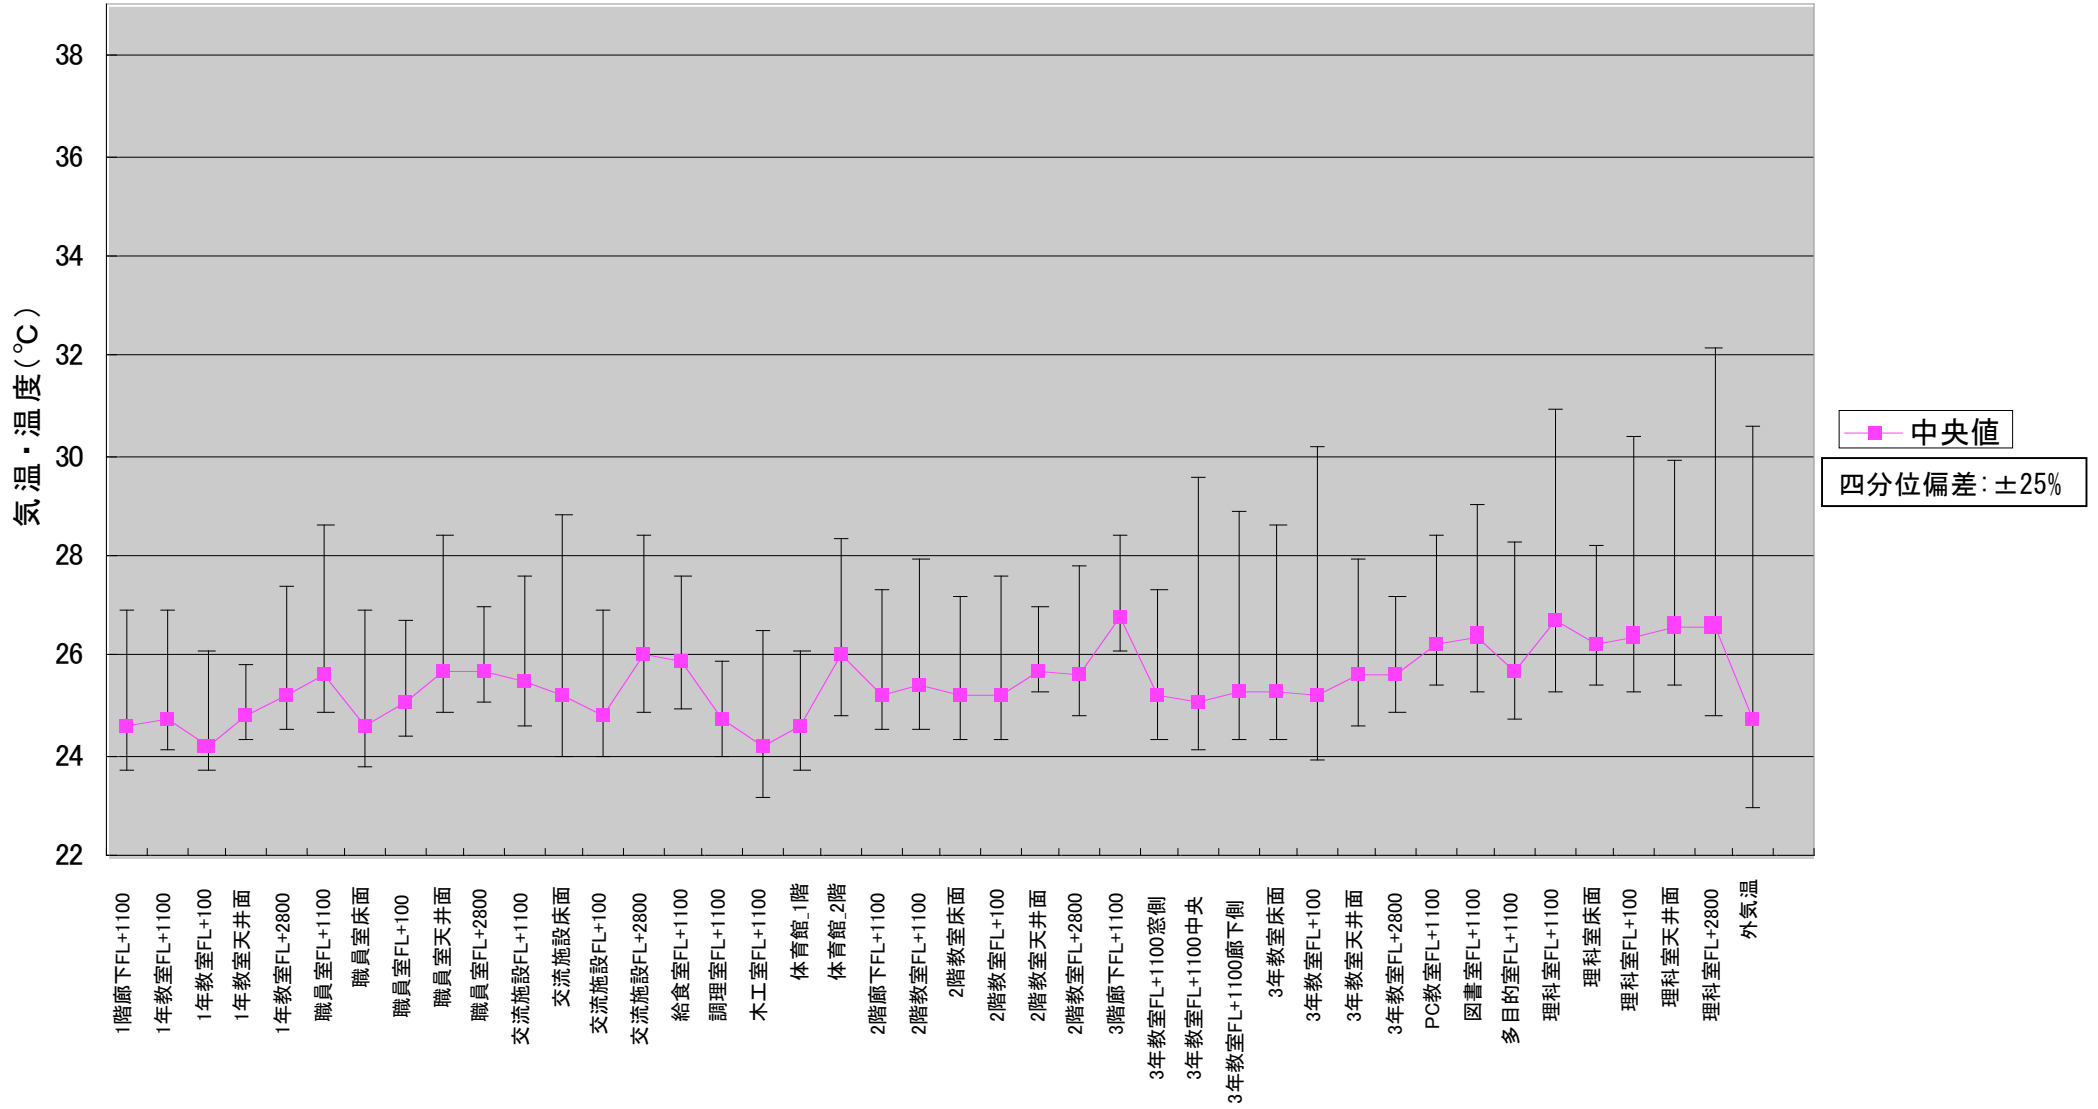


気温・表面温度測定結果(期間:7月1日～7月20日・時間帯:8時～12時)

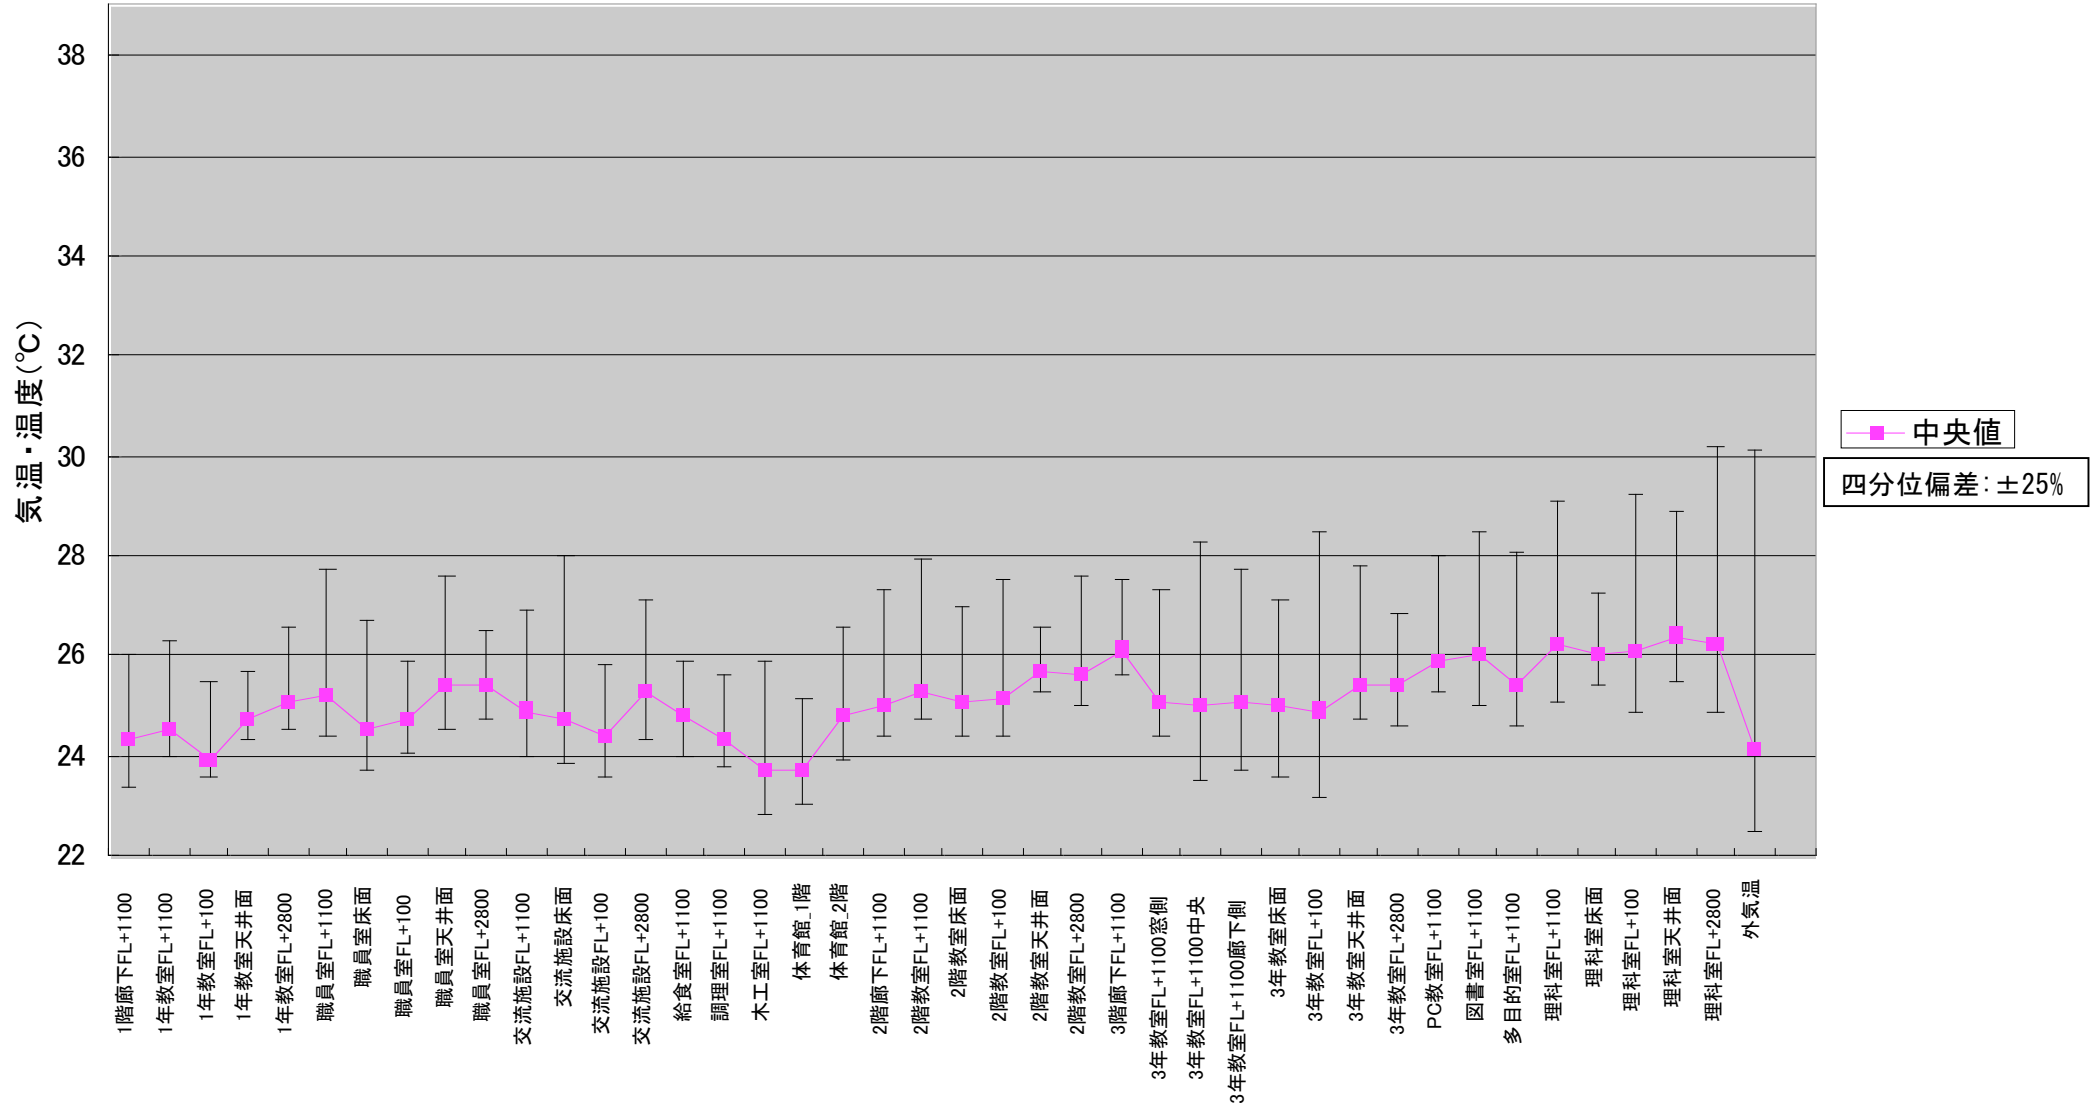


气温・表面温度測定結果(期間:7月1日～7月20日・時間帯:12時～17時)

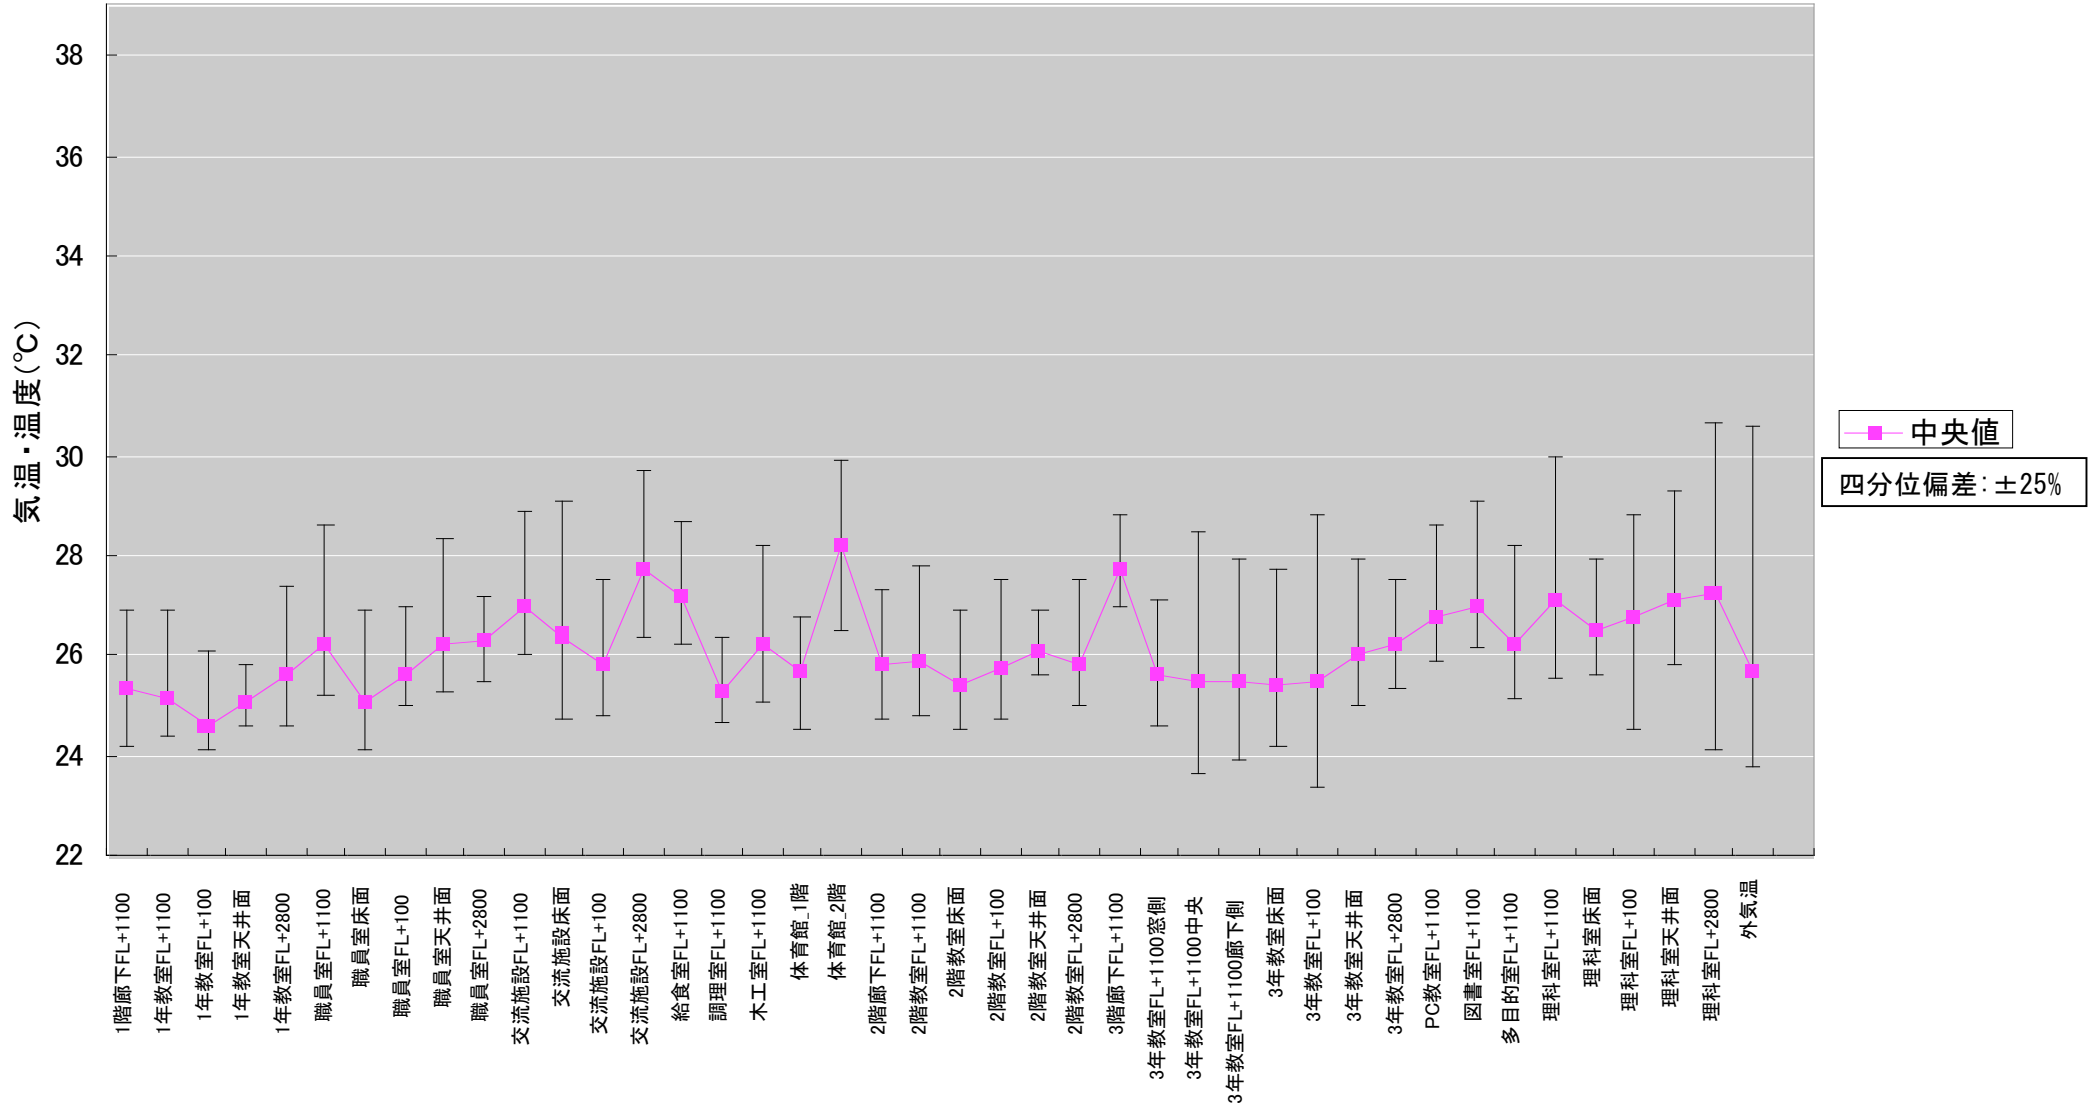


気温・表面温度測定結果(期間:8月1日～8月31日・時間帯:8時～17時)

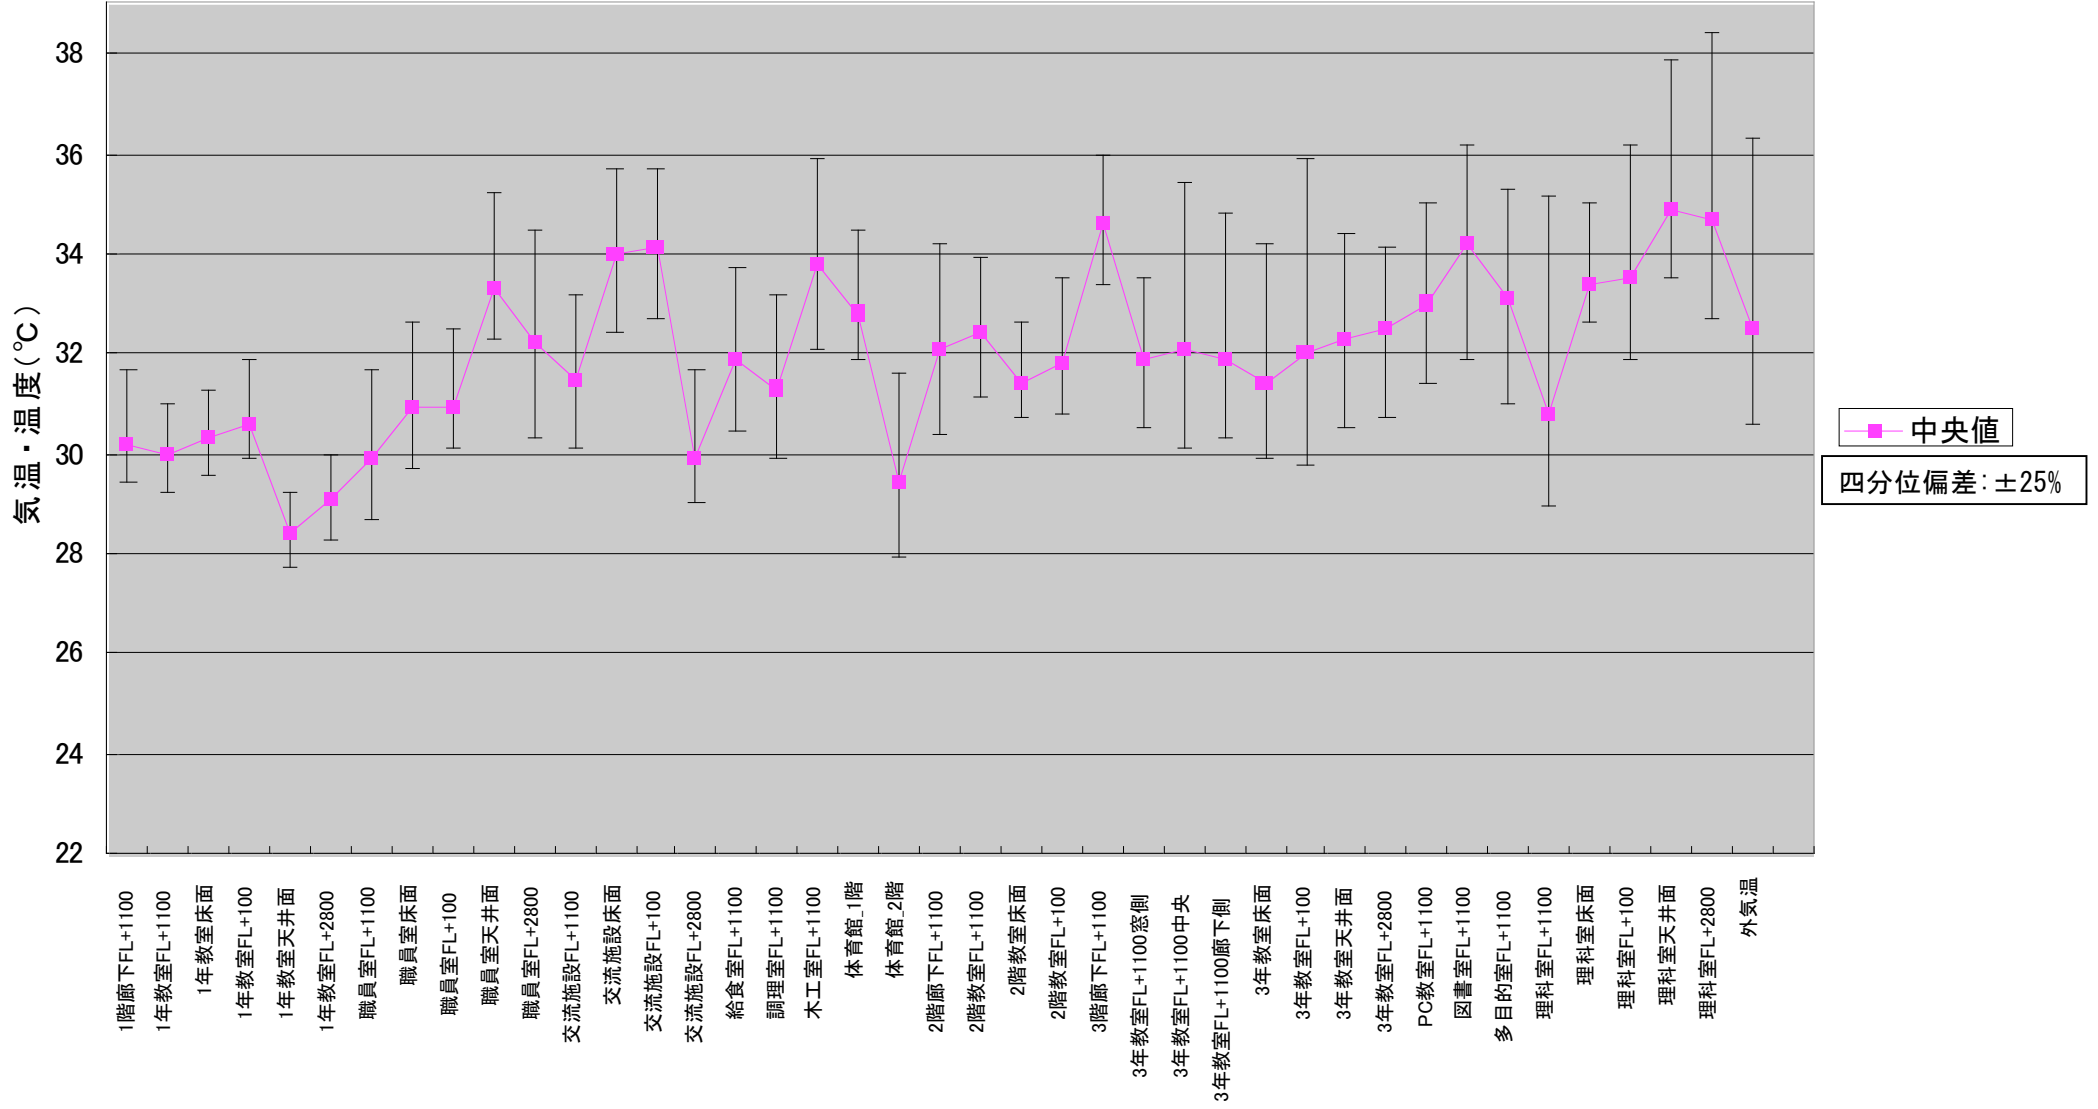


気温・表面温度測定結果(期間:8月1日～8月31日・時間帯:8時～12時)

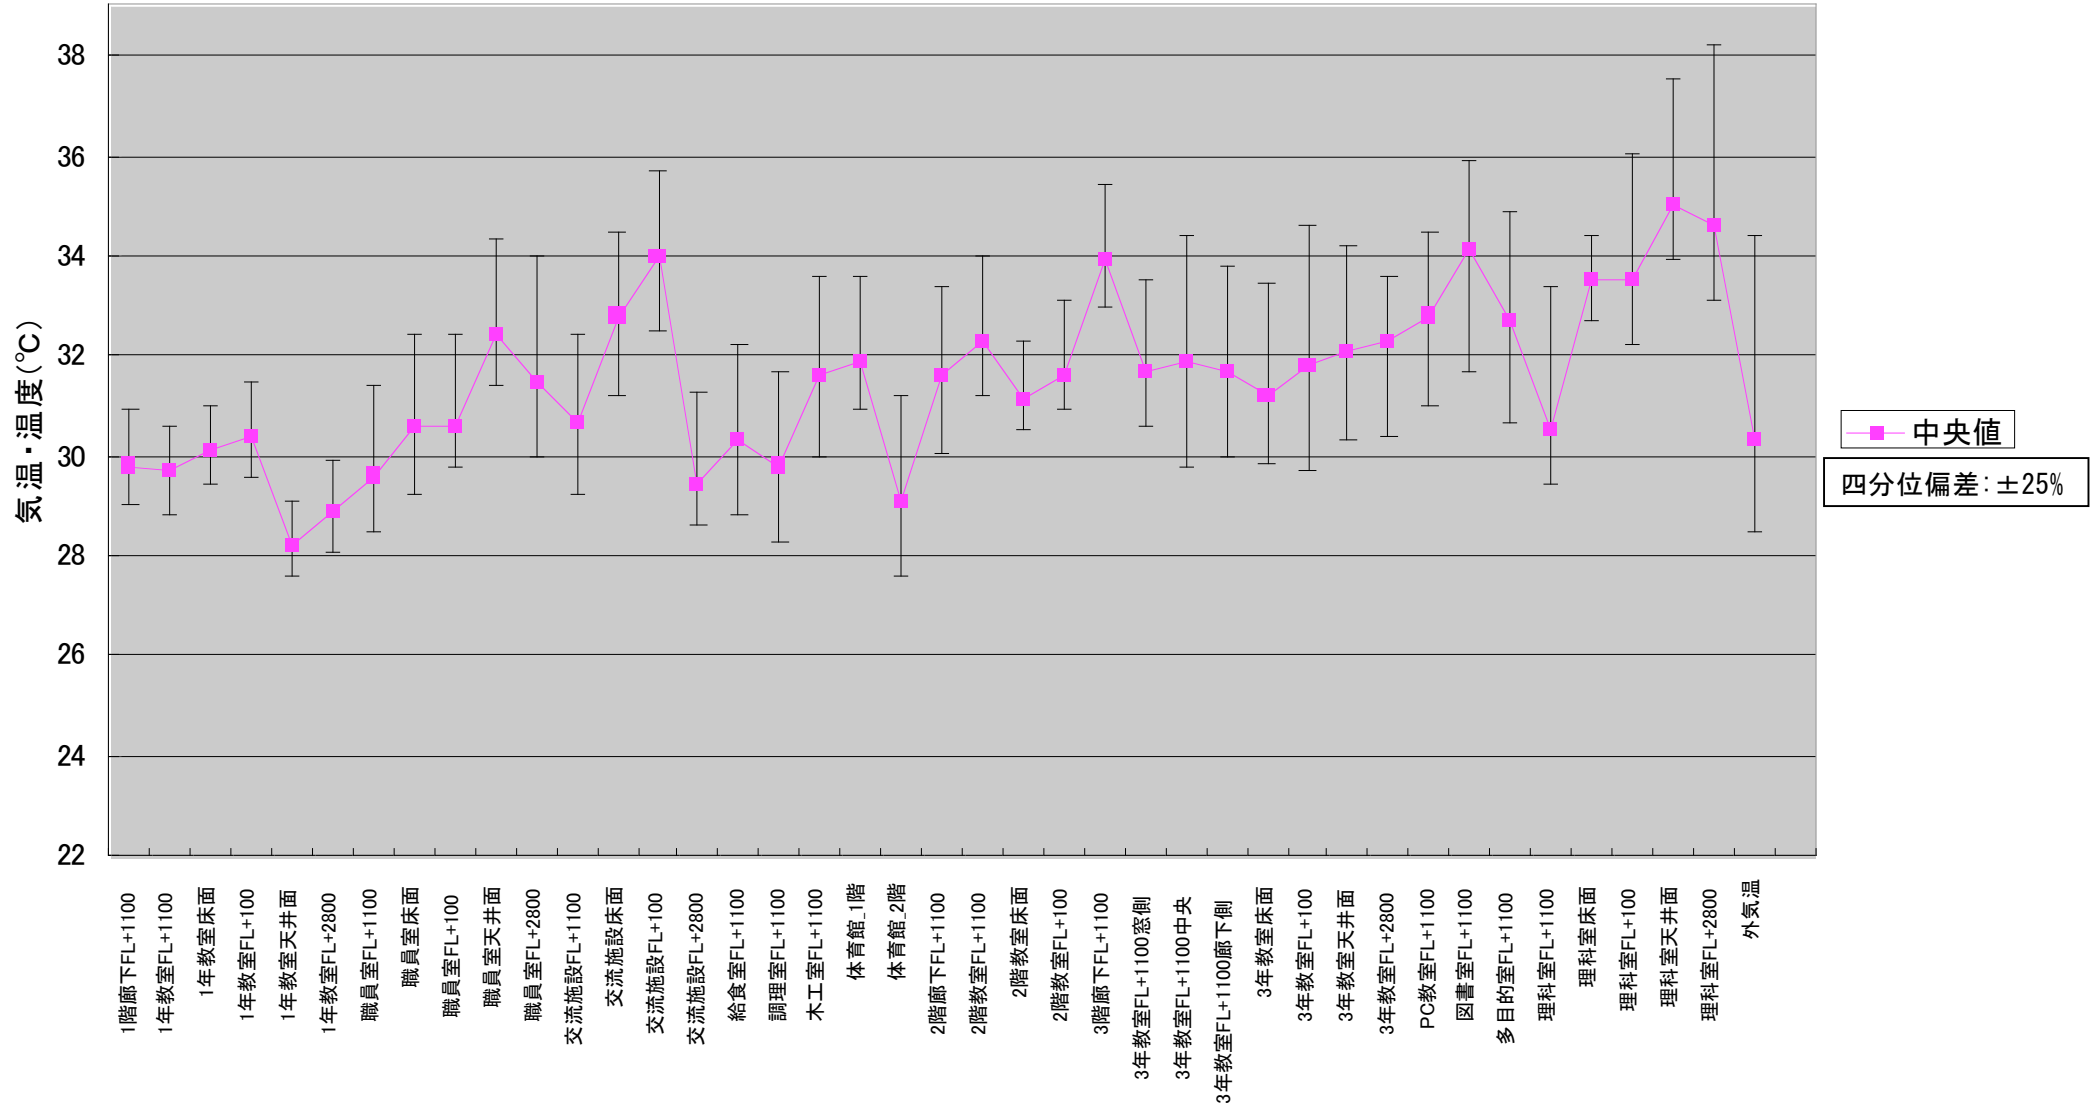


気温・表面温度測定結果(期間:8月1日～8月31日・時間帯:12時～17時)

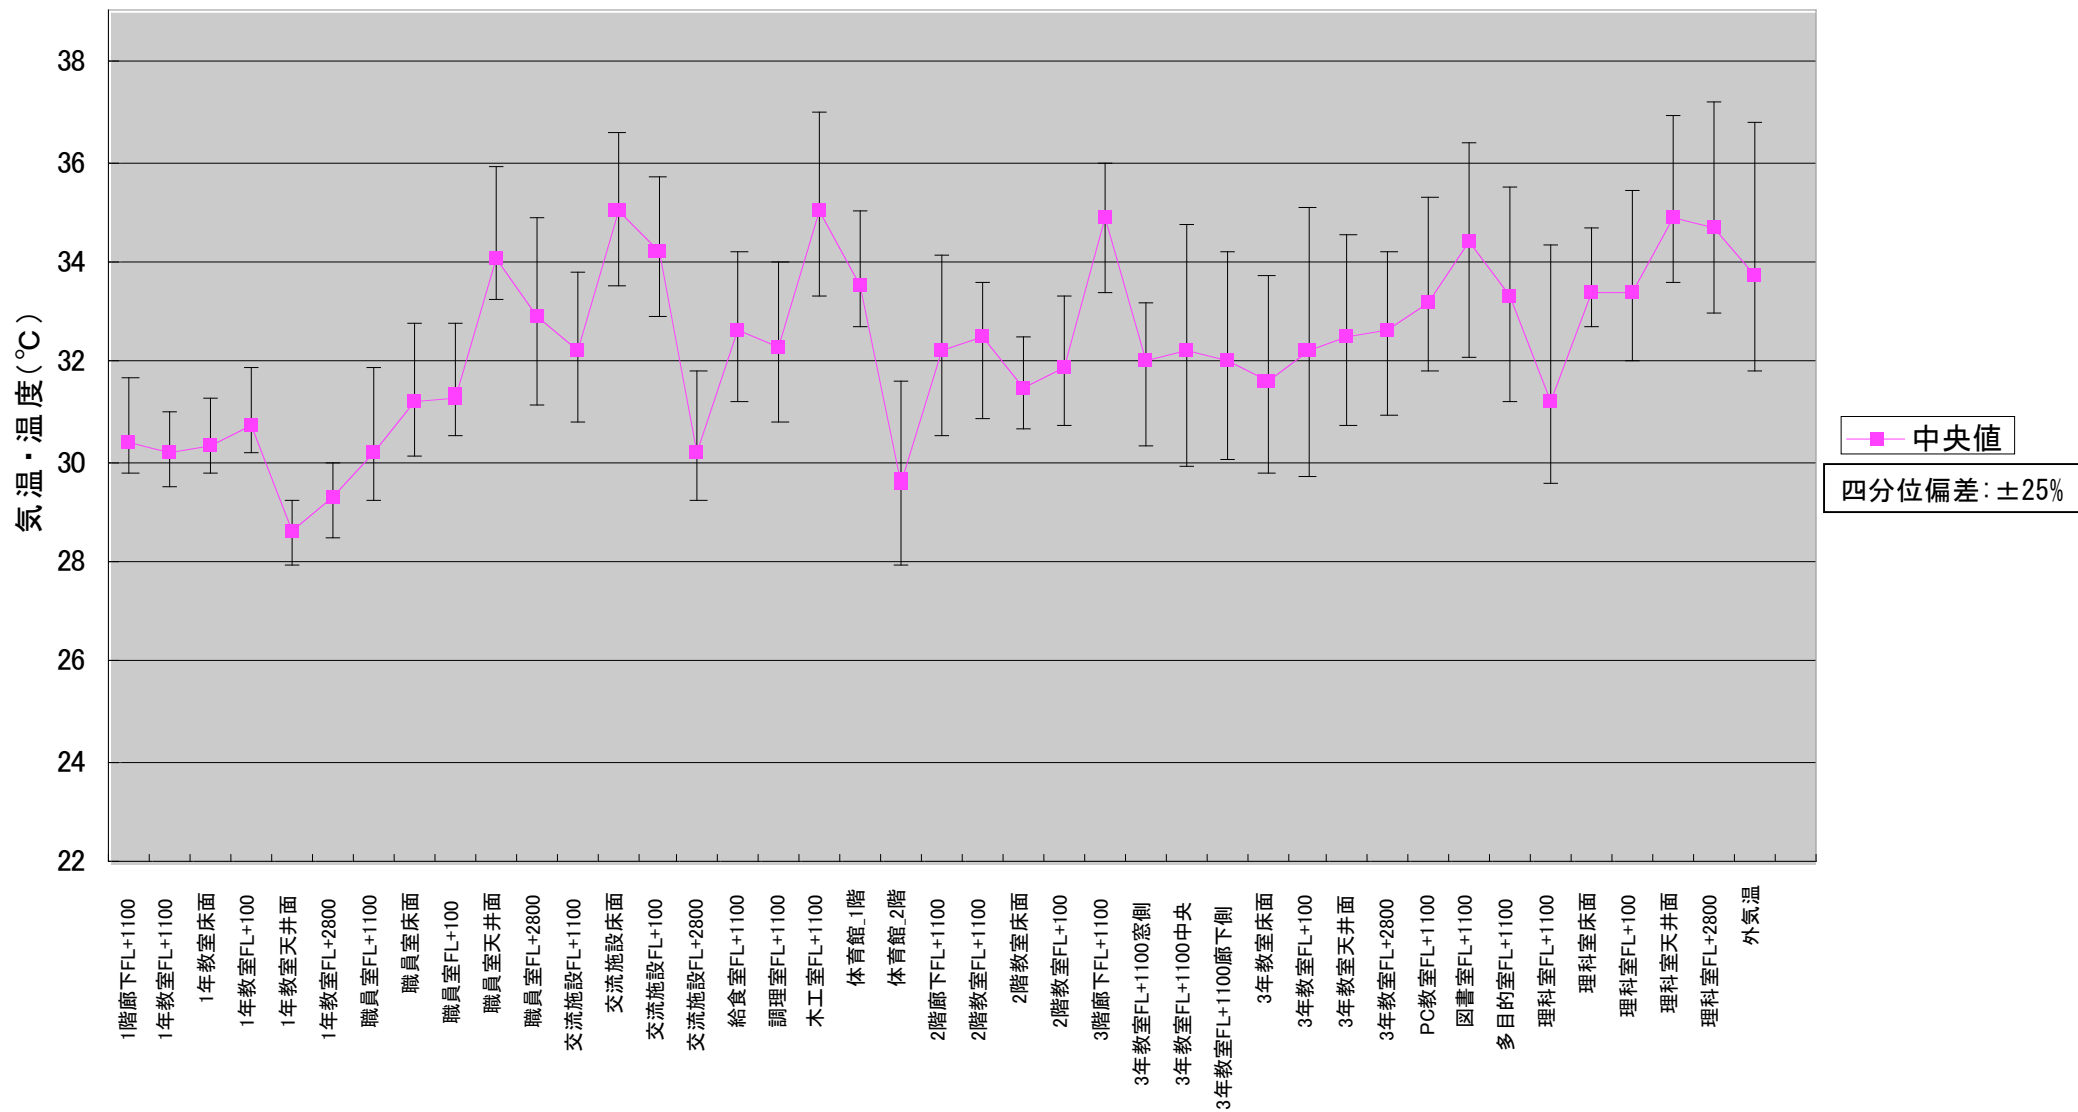


気温・表面温度測定結果(期間:9月1日～9月30日・時間帯:8時～17時)

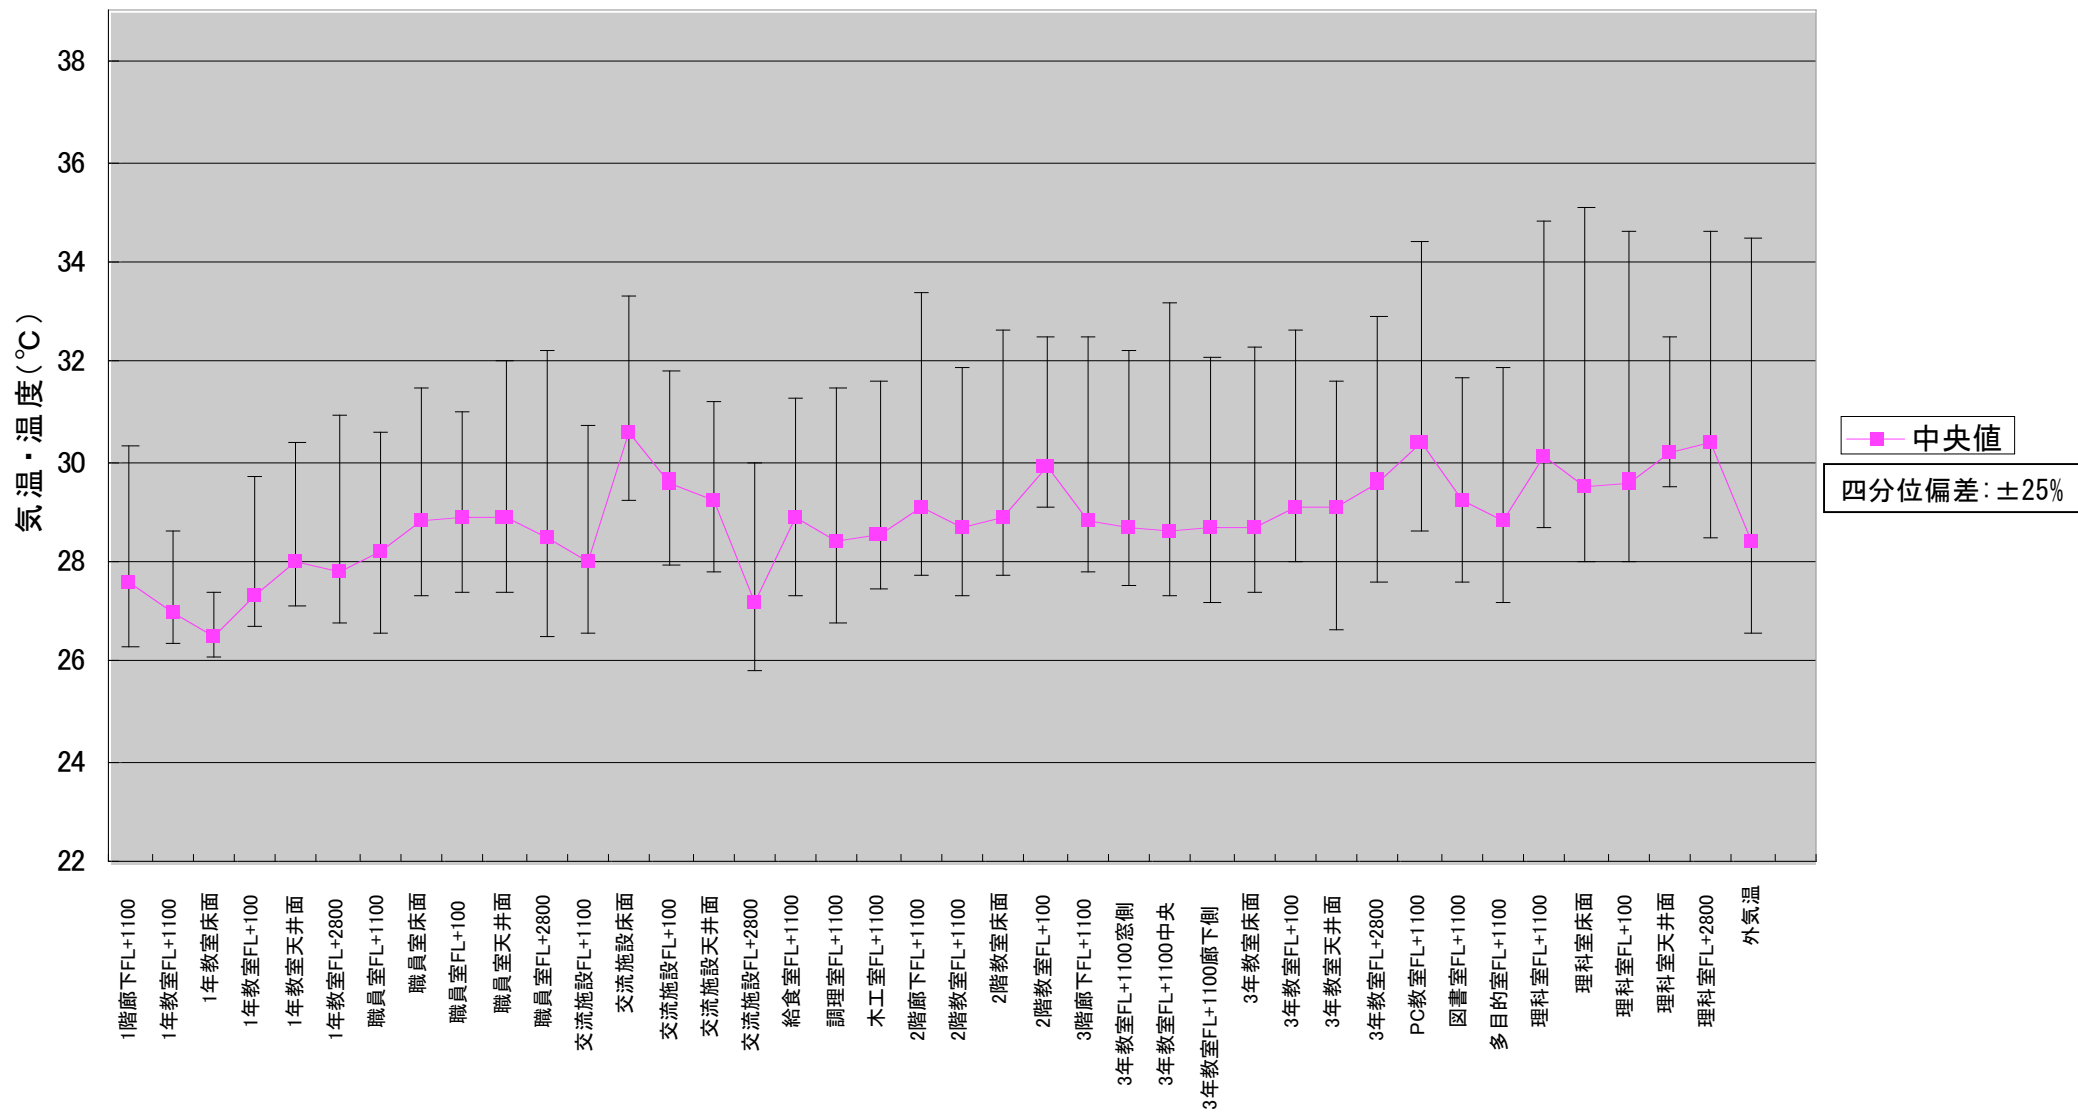


気温・表面温度測定結果(期間:9月1日～9月30日・時間帯:8時～12時)

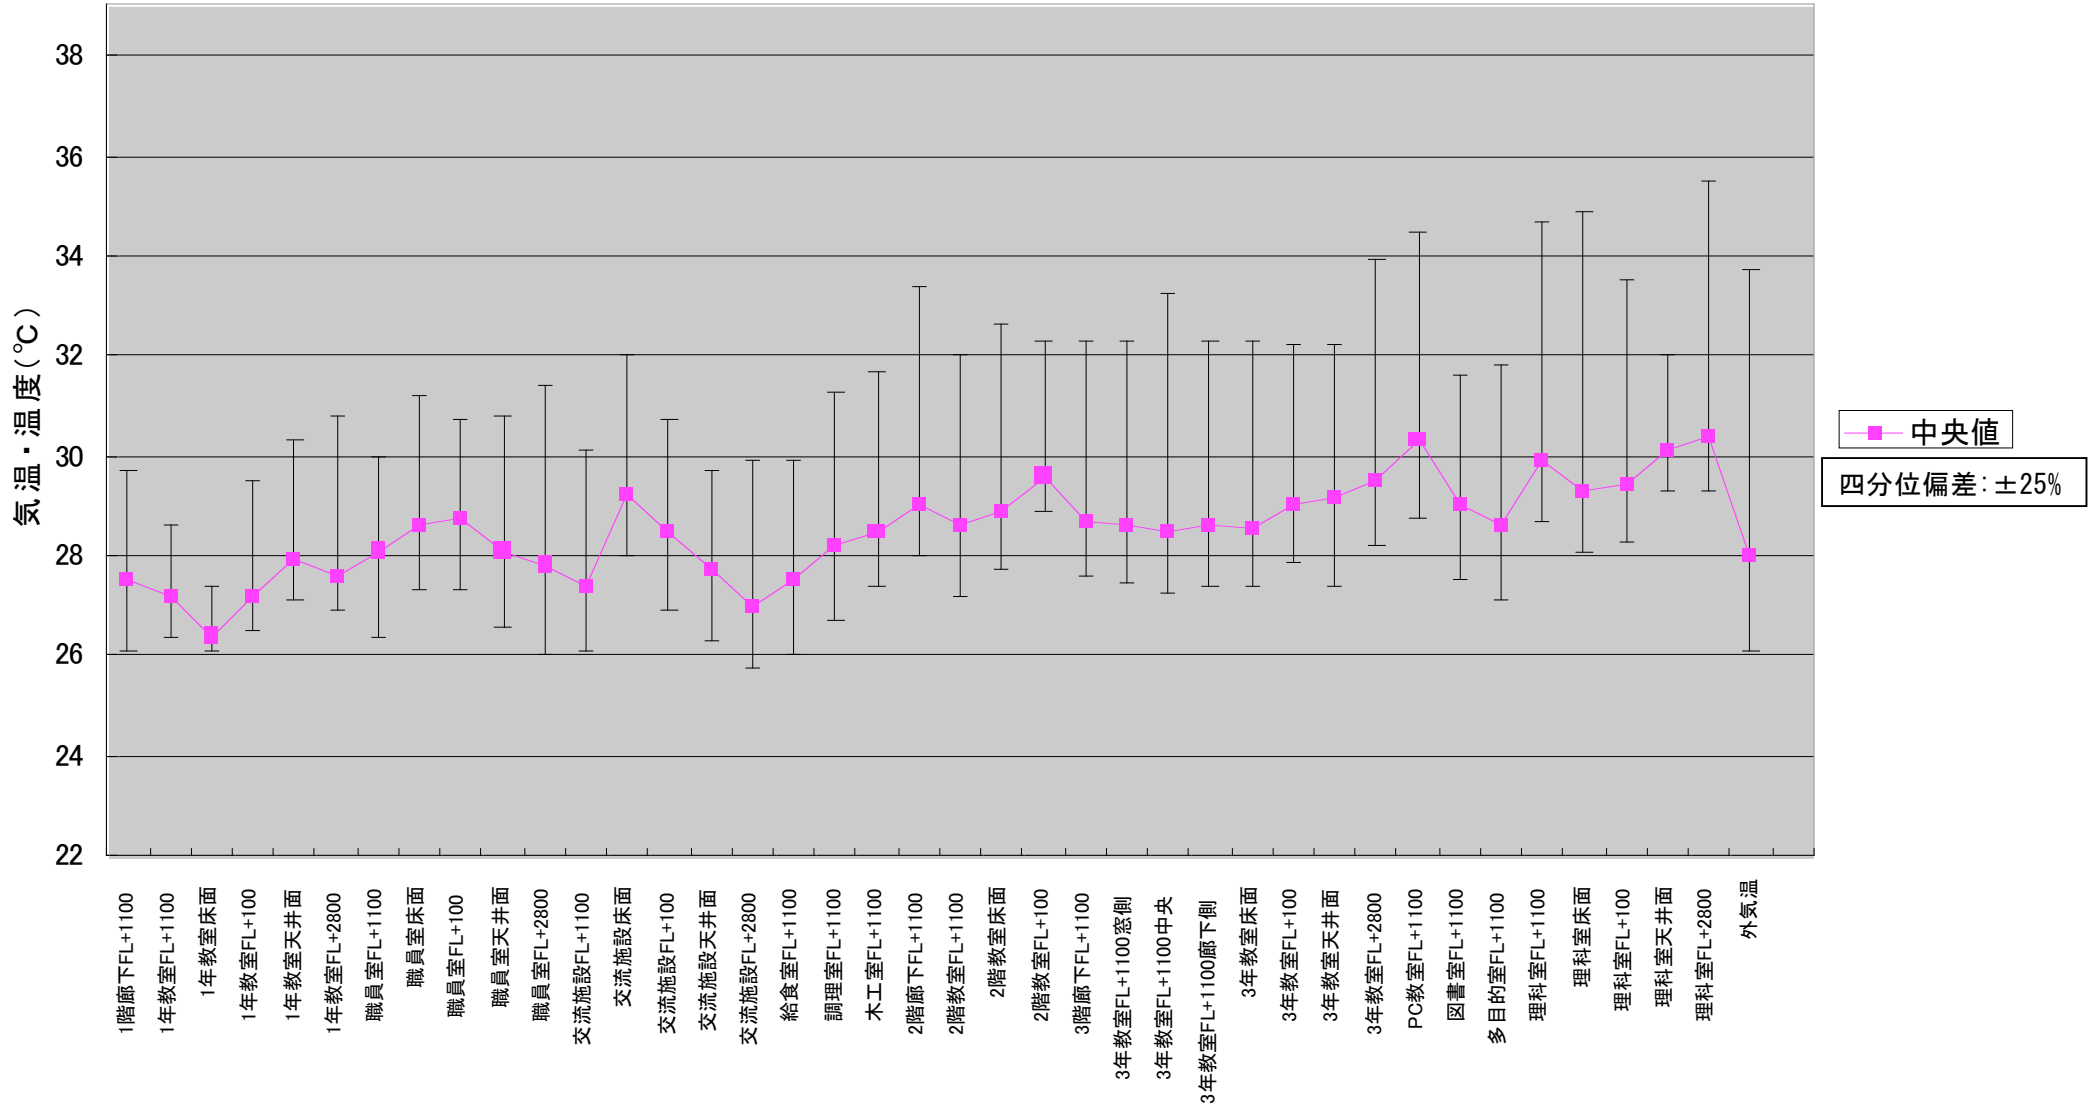


气温・表面温度測定結果(期間:9月1日～9月30日・時間帯:12時～17時)

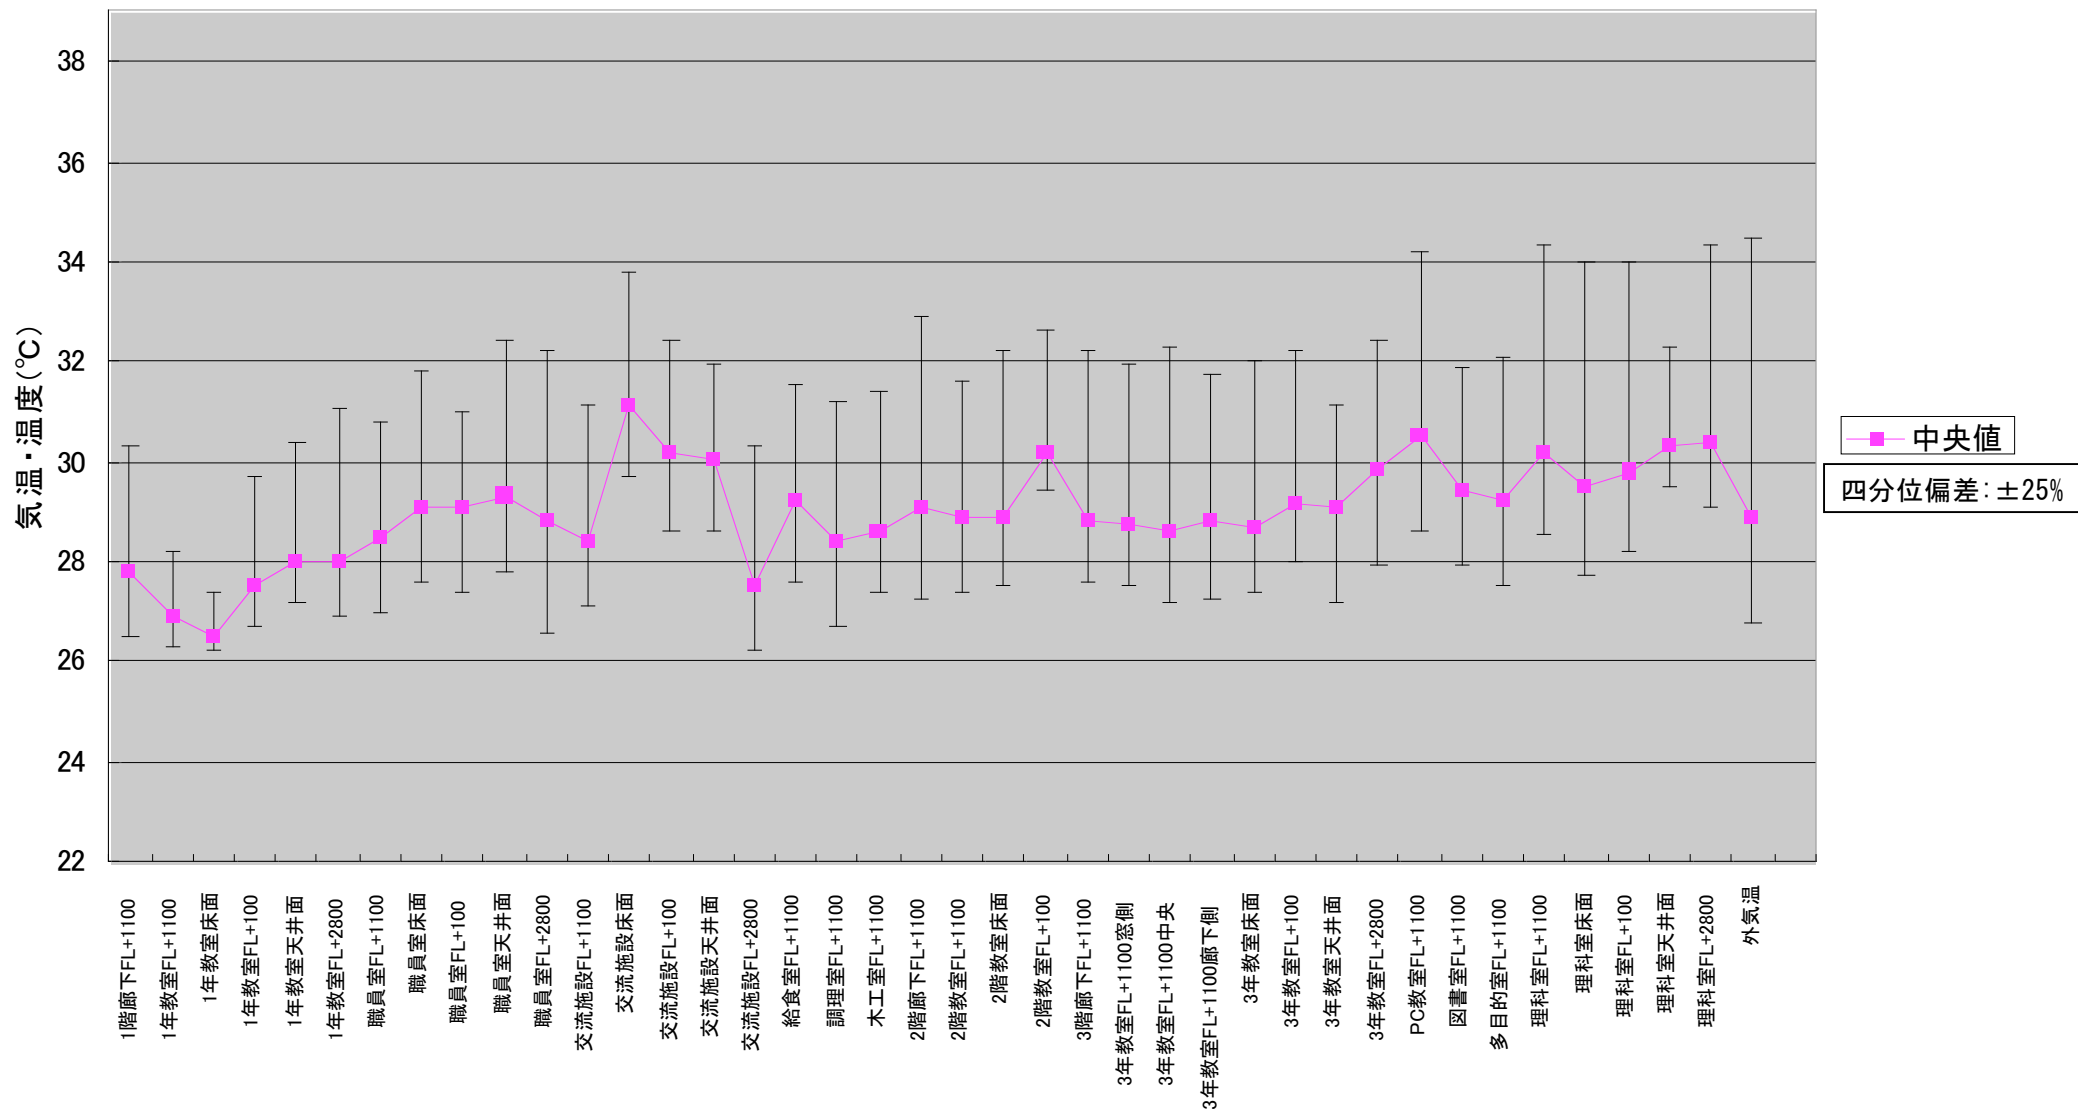


職員室 7月15日～29日 气温变化

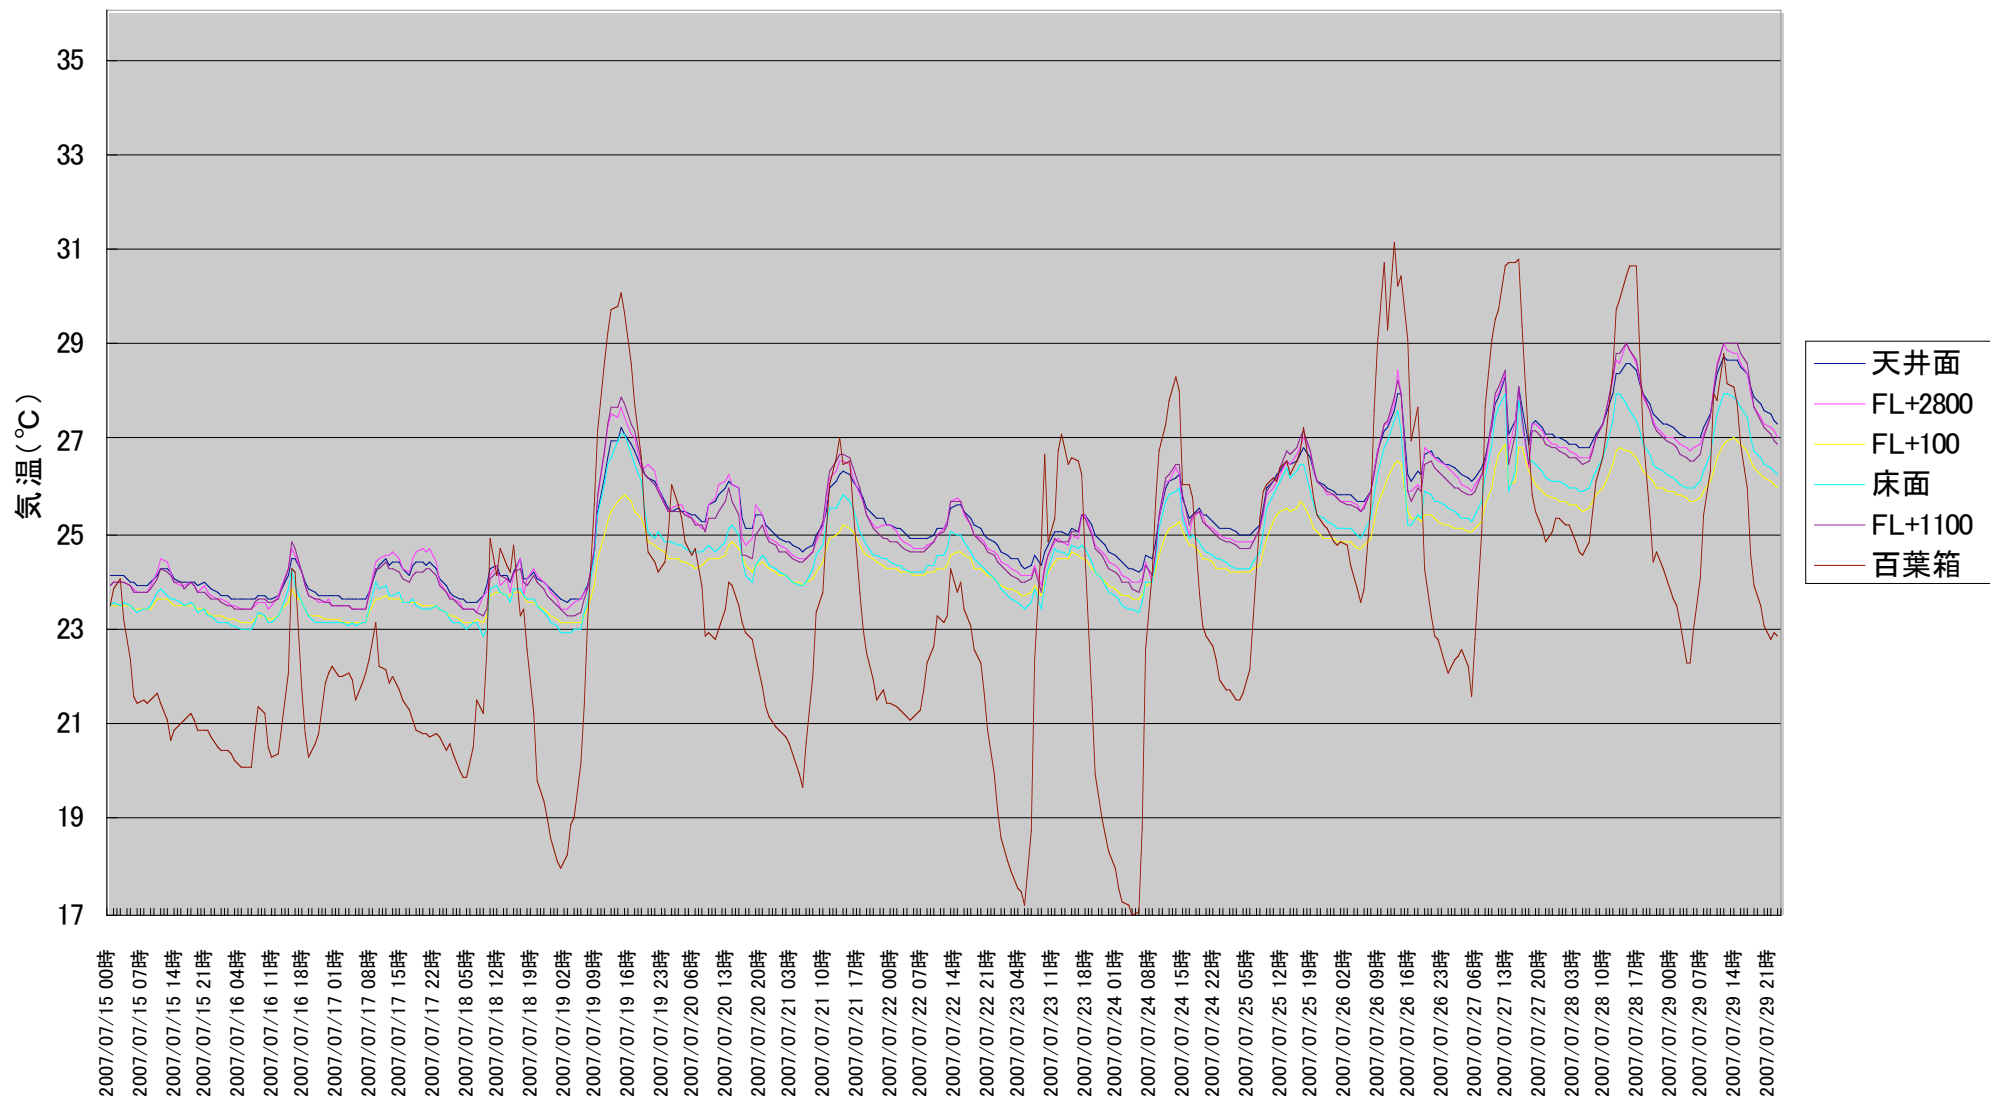


特殊教室 7月15日～29日 気温変化(FL+1100)

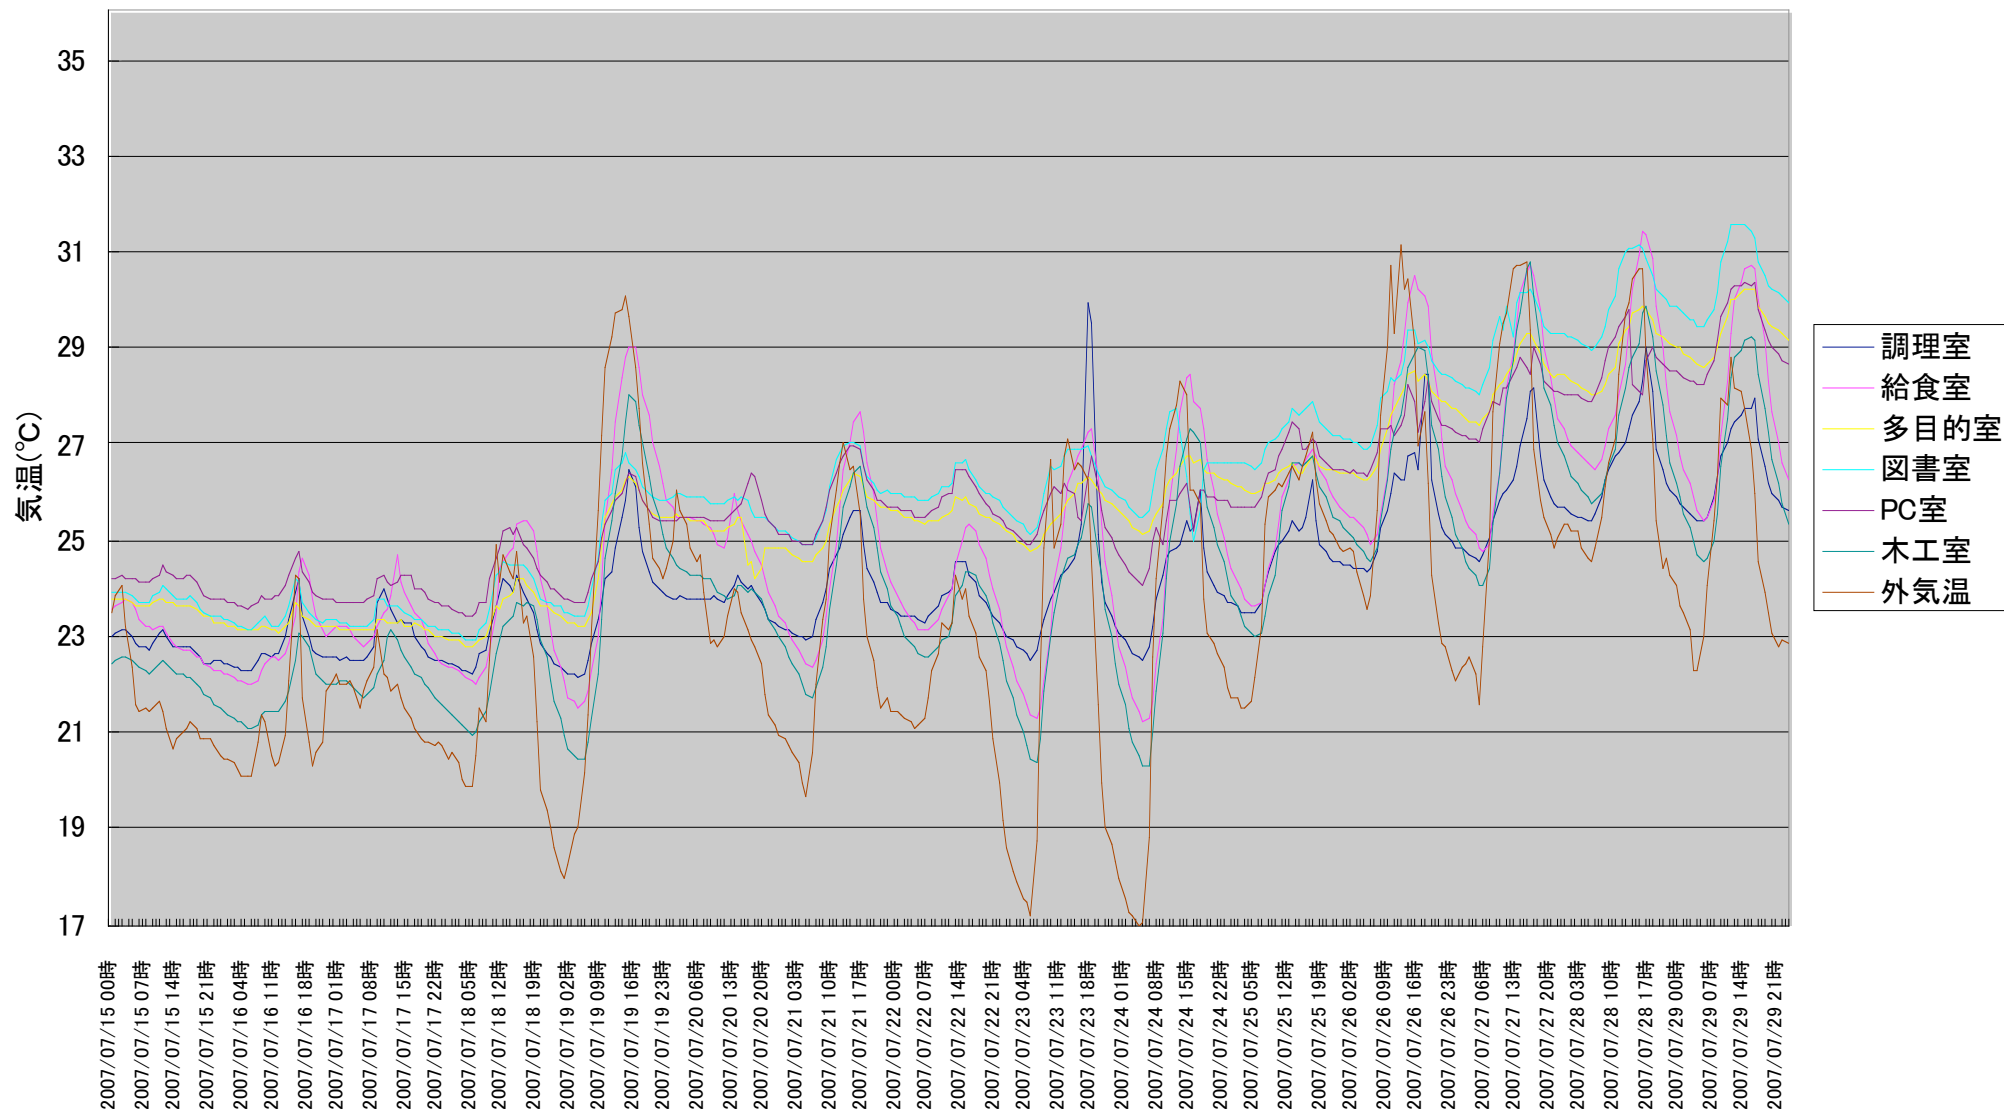


交流施設 7月15日～29日 気温変化

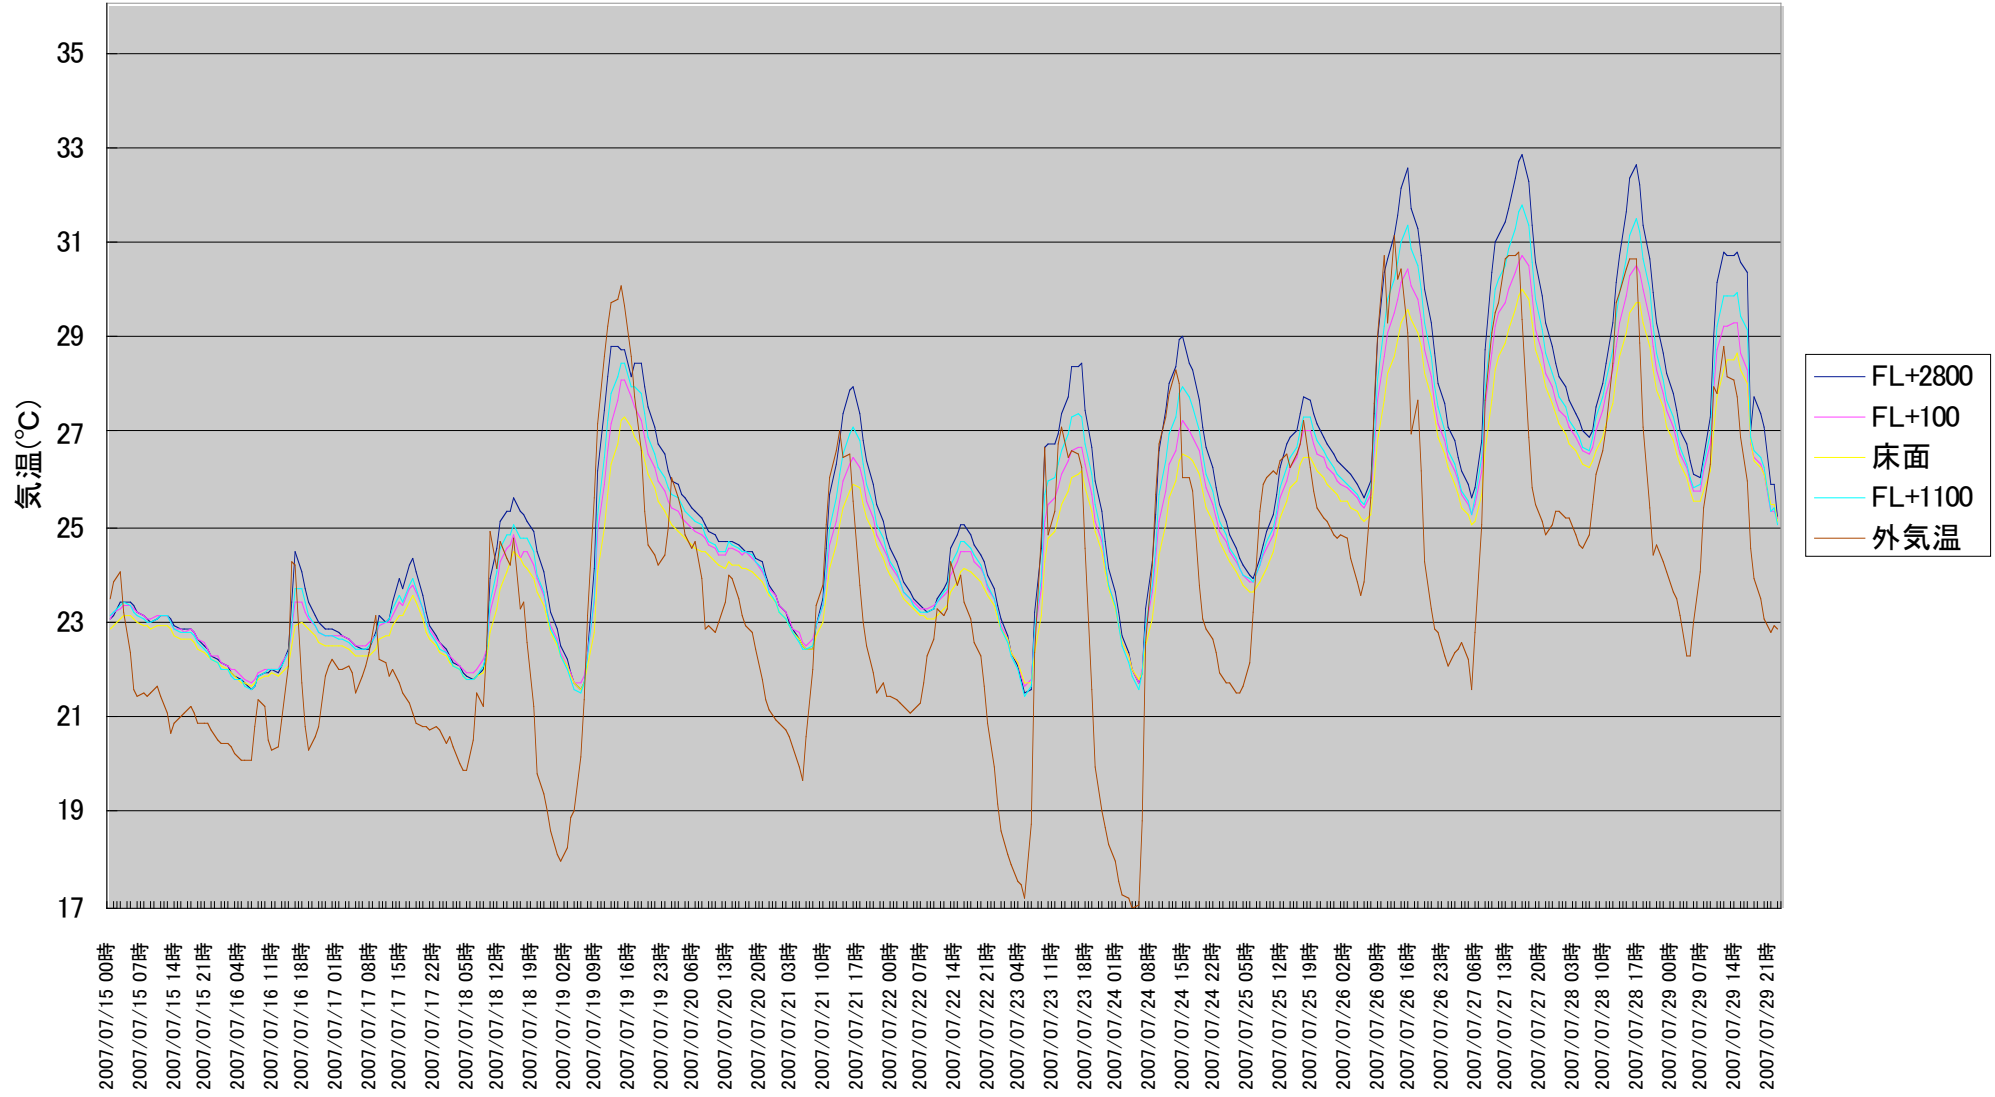


廊下・体育館 7月15日～29日 气温变化

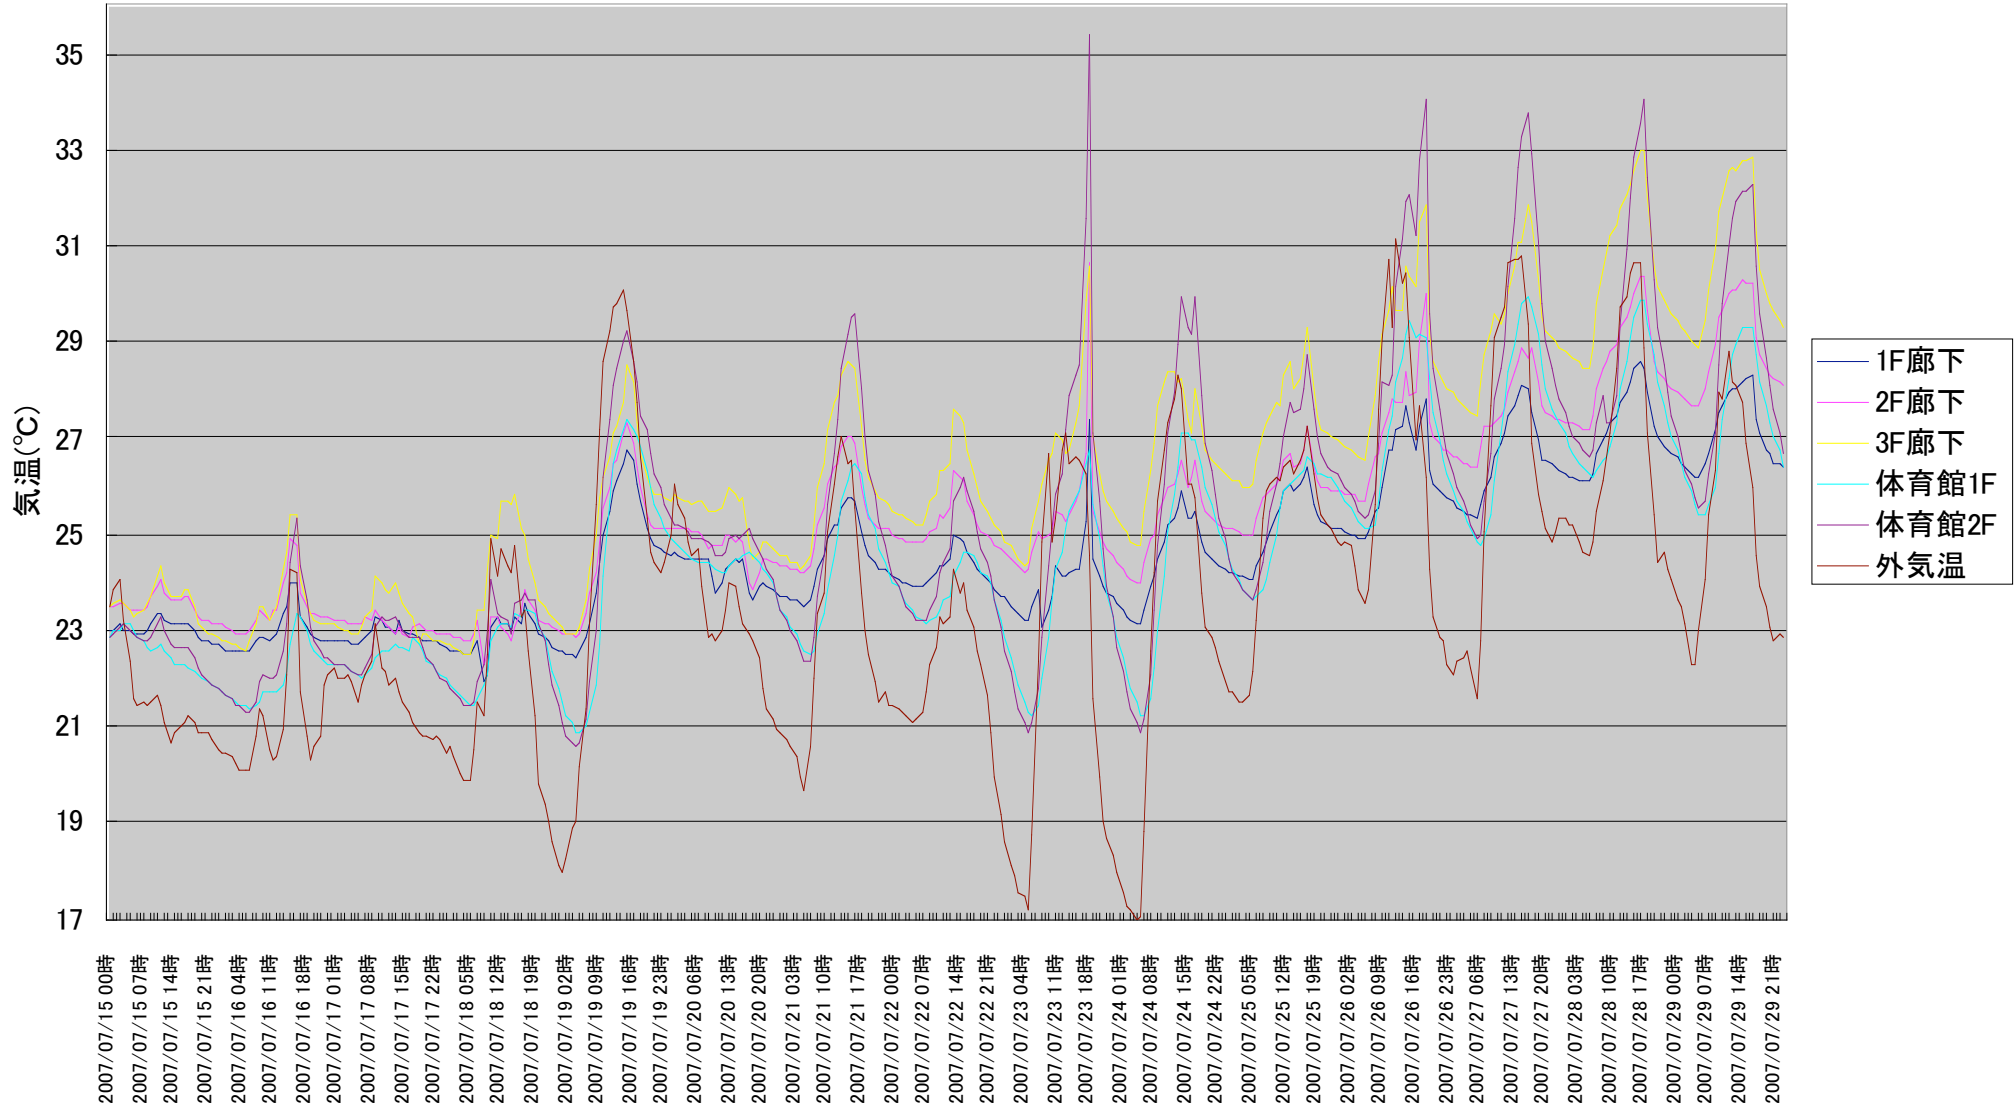


1年教室 7月15日～29日 气温变化

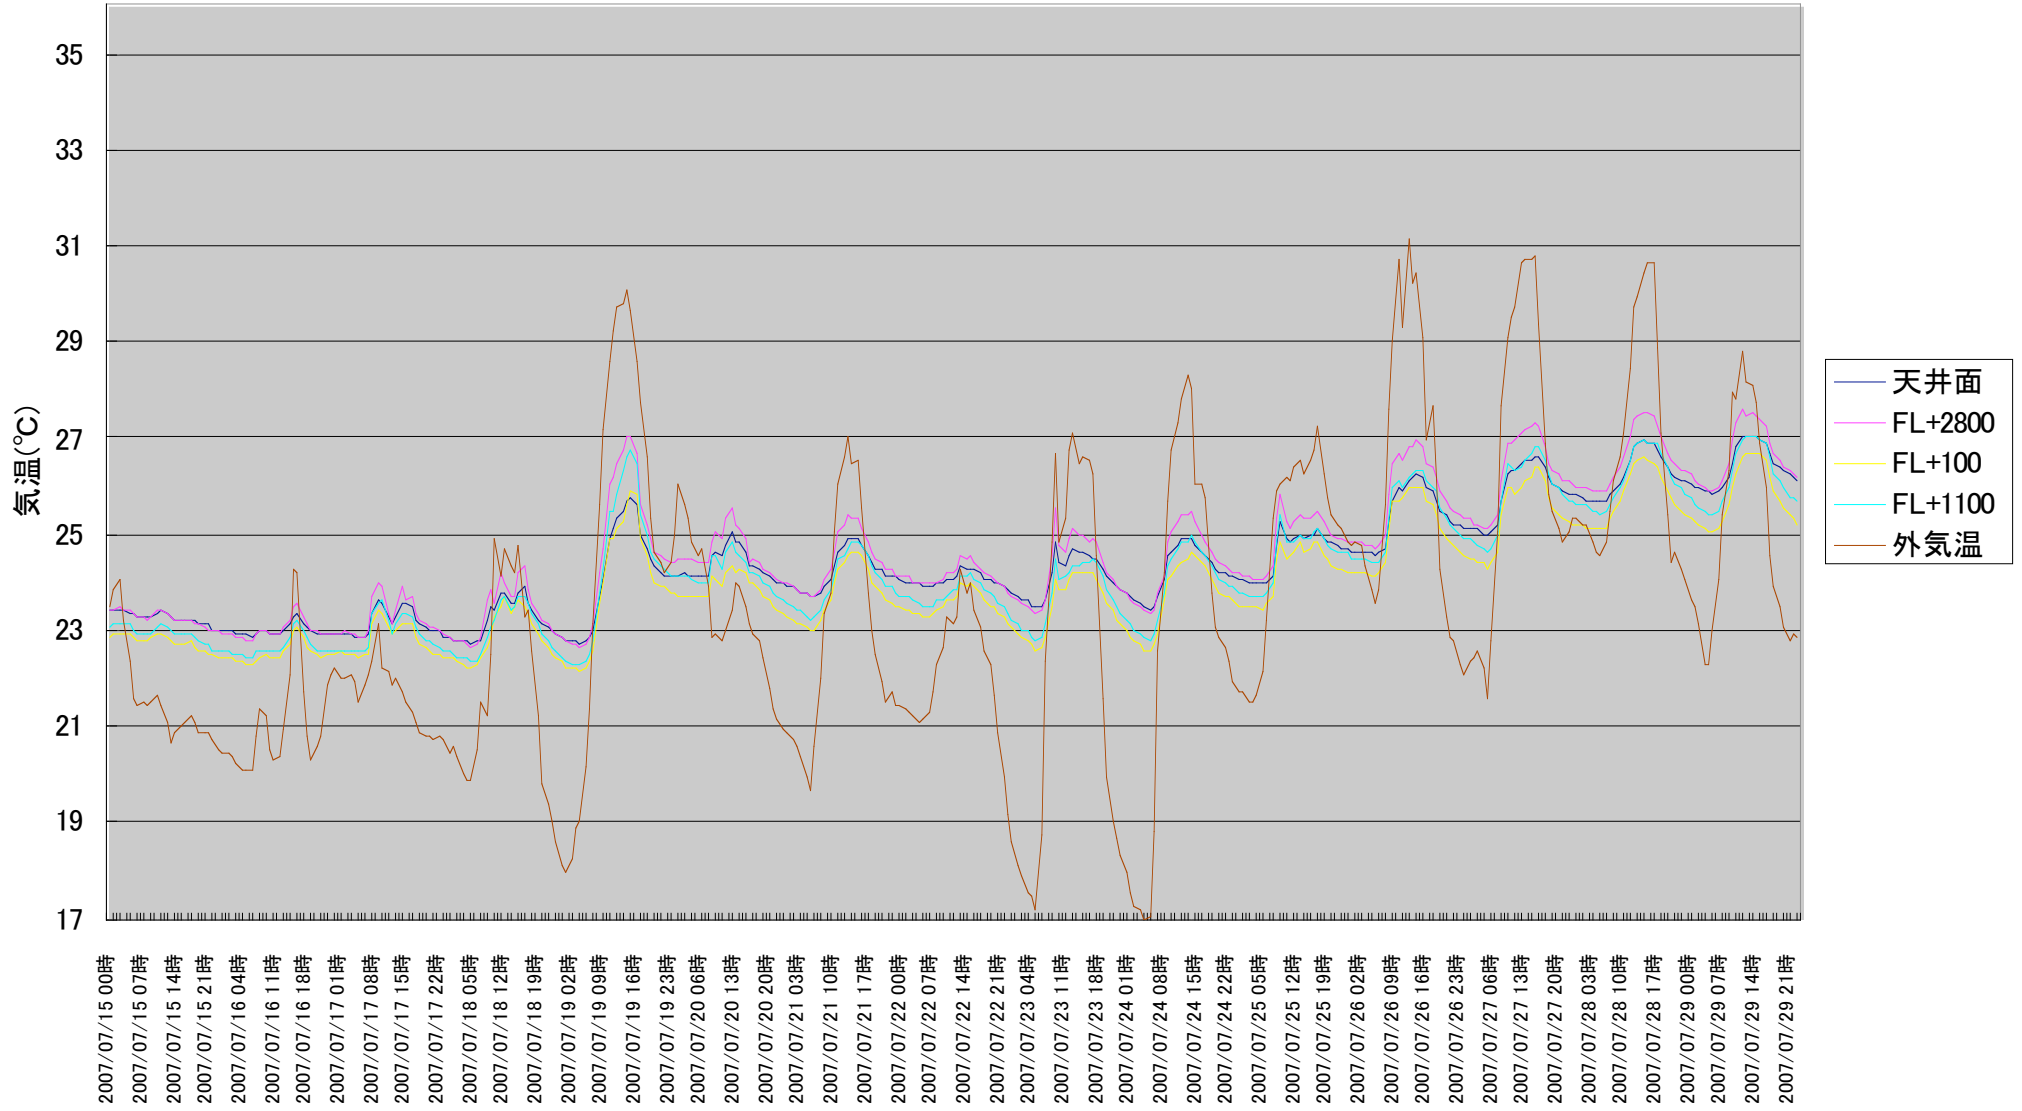

2年教室 7月15日～29日 气温变化

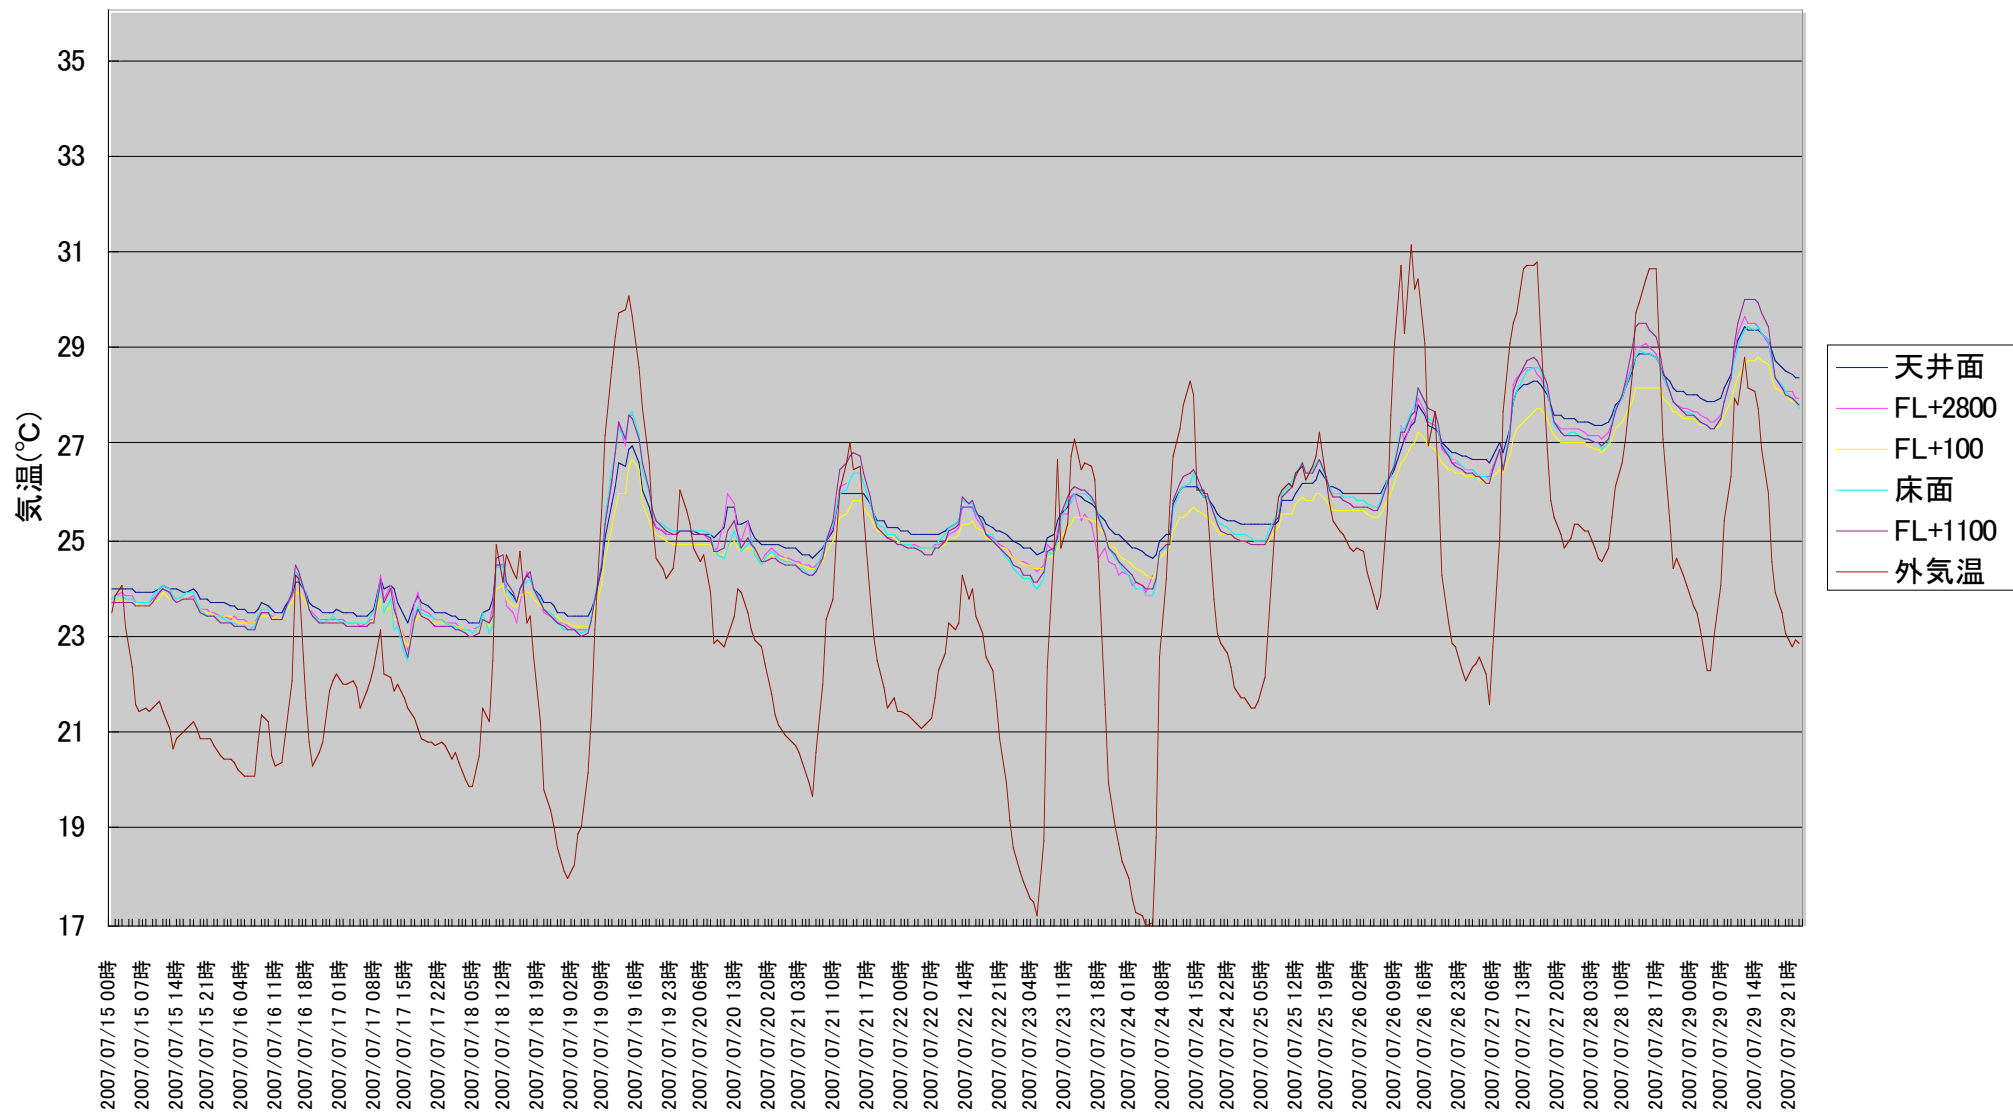

3年教室 7月15日～29日 气温变化

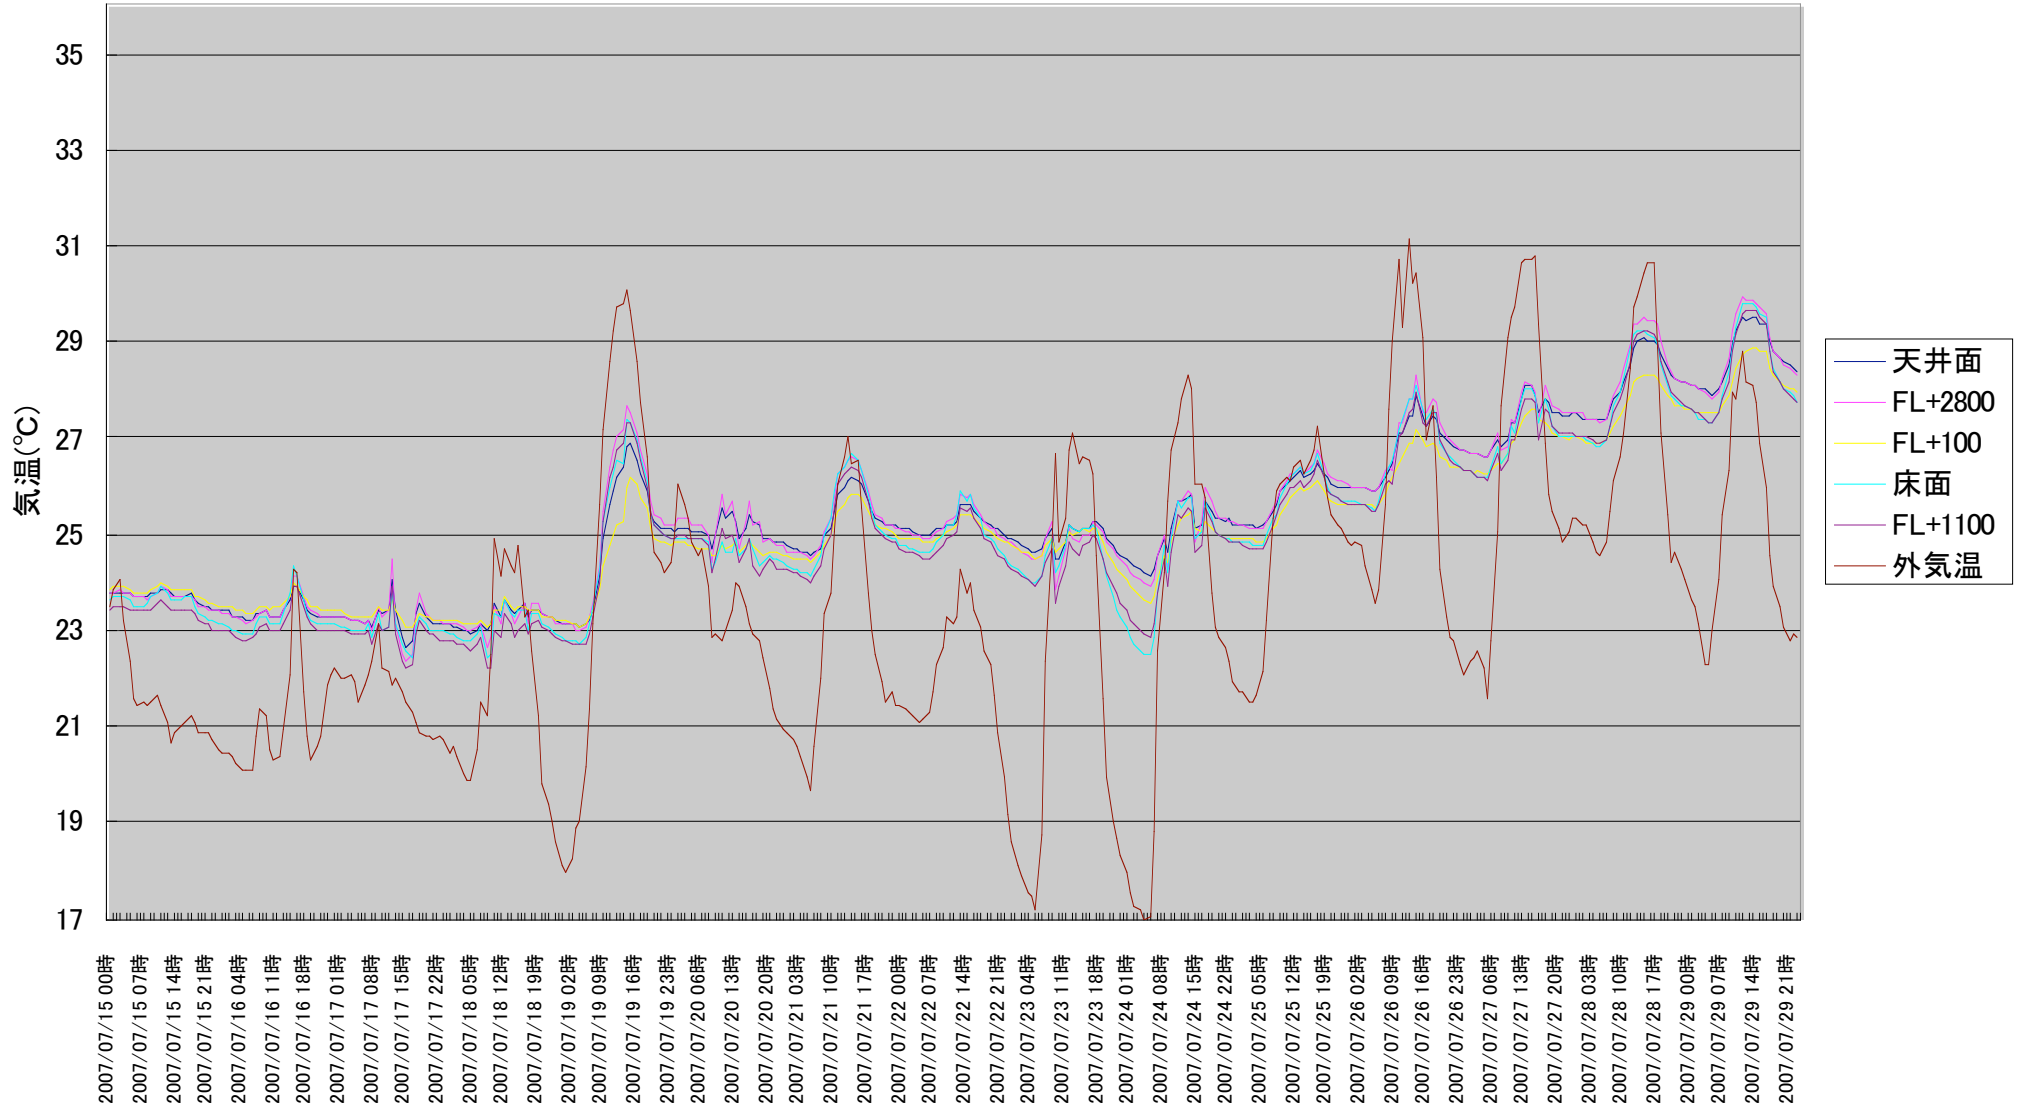

理科室 7月15日～29日 气温变化

